




NXHM 004÷016

Pompe di calore aria-acqua monoblocco

Pompa di calore silenziata reversibile aria-acqua con ventilatori elicoidali da 4 kW a 16 kW, con refrigerante ecologico R32

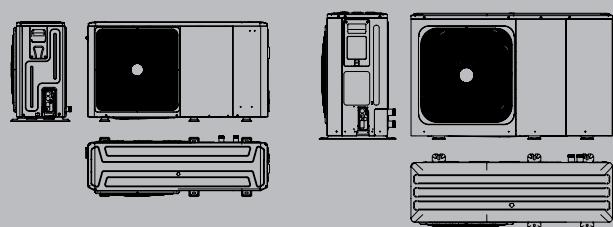

POMPE DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua

NXHM 004÷016

DESCRIZIONE PRODOTTO

NXHM è una pompa di calore idronica residenziale ad alta efficienza energetica per riscaldamento, raffrescamento ed eventuale produzione di acqua calda sanitaria per uso domestico.

L'unità funziona con refrigerante ecologico R32 garantendo non solo un basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) ed emissioni di CO₂, ma anche un'elevata efficienza energetica in tutto il campo di lavoro.

NXHM è inoltre dotato di nuove batterie di scambio con lo speciale trattamento idrofilico e anticorrosivo Blue-Fin, che migliora il drenaggio di condensa sulle alette, riducendo così il rischio di congelamento sulla batteria (massima efficienza anche in climi umidi).

NXHM è disponibile in 10 diversi modelli con capacità di riscaldamento da 4,2 a 15,9 kW.

- Compressore Twin-Rotary con tecnologia DC inverter, che modula la potenza necessaria per adattarsi perfettamente al reale carico necessario.
- Elevati COP e EER (tutte le pompe di calore NXHM sono conformi ai più elevati standard richiesti in termini di efficienza energetica).
- Prestazioni certificate da ente terzo HP Keymark.
- Possono essere collegati a radiatori a bassa temperatura, elementi radianti a pavimento e unità di tipo ventilconvettore.
- Temperatura di riscaldamento dell'acqua fino a +65°C.
- Installazione facile e veloce.
- Bassa rumorosità unità.
- Comando cablato incluso, può gestire completamente un impianto riscaldamento/ raffreddamento/ acqua calda sanitaria.
- Il comando può gestire fino a 6 unità in cascata (1 master e 5 slave) anche con potenza diversa.
- Protezione antigelo di serie che protegge l'intero sistema e in particolare le parti idrauliche da danni potenziali da gelo.

DATI TECNICI NXHM 004÷010

Modello	UM	NXHM 004	NXHM 006	NXHM 008	NXHM 010
DATI PRESTAZIONALI IN RISCALDAMENTO					
Prestazioni in riscaldamento (A7°C; W35°C)					
Capacità nominale	kW	4,20	6,35	8,40	10,00
Potenza assorbita	kW	0,82	1,28	1,63	2,02
COP		5,10	4,95	5,15	4,95
SCOP (Zona temperata)		4,85	4,95	5,22	5,20
Efficienza energetica stagionale	%	191	195	206	205
Classe energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
Prestazioni in riscaldamento (A7°C; W45°C)					
Capacità nominale	kW	4,30	6,30	8,10	10,00
Potenza assorbita	kW	1,13	1,70	2,10	2,67
COP		3,80	3,70	3,85	3,75
Prestazioni in riscaldamento (A7°C; W55°C)					
Capacità nominale	kW	4,40	6,00	7,50	9,50
Potenza assorbita	kW	1,49	2,03	2,36	3,06
COP		2,95	2,95	3,18	3,10
SCOP (Zona temperata)		3,31	3,52	3,37	3,47
Efficienza energetica stagionale	%	130	139	133	137
Classe energetica		A++	A++	A++	A++
DATI PRESTAZIONALI IN RAFFREDDAMENTO					
Prestazioni in raffreddamento (A35°C; W7°C)					
Capacità nominale	kW	4,70	7,00	7,45	8,20
Potenza assorbita	kW	1,36	2,33	2,22	2,52
EER		3,45	3,00	3,35	3,25
SEER		4,99	5,34	5,83	5,99
Efficienza energetica stagionale	%	196	210	230	236

Modello	UM	NXHM 004	NXHM 006	NXHM 008	NXHM 010
Prestazioni in raffreddamento (A35°C; W18°C)					
Capacità nominale	kW	4,50	6,50	8,30	9,90
Potenza assorbita	kW	0,82	1,35	1,64	2,18
EER		5,50	4,80	5,05	4,55
CARATTERISTICHE ELETTRICHE					
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita massima totale (1)	kW	2,30	2,70	3,40	3,70
Corrente assorbita massima totale (2)	A	12,00	14,00	16,00	17,00
COMPRESSORE					
Compressore	Tipo/ marca	Twin Rotary DC/ Mitsubishi			
Regolazione	Tipo	Modulante inverter	Modulante inverter	Modulante inverter	Modulante inverter
Parzializzazione minima	%	55	43	40	38
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32	R32
GWP	CO ₂ equiv. In t/kg	675	675	675	675
Carica refrigerante	kg	1,40	1,40	1,40	1,40
Carica dell'apparecchiatura	CO ₂ equiv. In t	0,95	0,95	0,95	0,95
Numero di circuiti	n.	1	1	1	1
Apparecchiatura ermeticamente sigillata (Reg UE 517_2014)	si/no	sì	sì	sì	sì
VENTILATORE					
Ventilatore	Tipo	Assiale DC	Assiale DC	Assiale DC	Assiale DC
Quantità	n.	1	1	1	1
Portata aria massima	m ³ /h	2770	2770	4030	4030
SCAMBIATORE LATO SORGENTE					
Scambiatore lato sorgente	Tipo	Tubi in rame, alette in alluminio idrofilico con trattamento anticorrosione			
POMPA DI CIRCOLAZIONE					
Pompa di circolazione	Tipo	Centrifuga a velocità variabile modello Para 25/9 IPWM-130-1			
Portata nominale	m ³ /h	0,72	1,09	1,44	1,72
Pressione massima di funzionamento	bar	3	3	3	3
Potenza assorbita massima	kW	0,043	0,043	0,043	0,043
Corrente assorbita massima	A	0,44	0,44	0,44	0,44
Volume vaso di espansione	l	8,00	8,00	8,00	8,00
SCAMBIATORE LATO IMPIANTO					
Scambiatore lato impianto	Tipo	A piastre in inox			
Contenuto acqua	l	2,16	2,16	2,44	2,44
DATI SONORI					
Potenza sonora (3)	dB(A)	55	58	59	60
Pressione sonora a 1 mt (4)	dB(A)	45	47,5	48,5	50,5
PESO					
Peso netto	kg	86	86	105	105

Le prestazioni sono conformi alle norme UNI EN 14511 e UNI EN 14825. Dati prestazionali certificati HP Keymark.

(1) Potenza assorbita dai compressori e dai ventilatori e circolatore alle condizioni di funzionamento limite con tensione di alimentazione nominale.

(2) Corrente operativa massima dell'unità con tensione di alimentazione nominale.

(3) Valori dichiarati di emissione sonora, in conformità alla norma EN 12102-1.

(4) Misurato in camera semi-anecocica ad una distanza di 1 mt fronte unità e ad un'altezza dal pavimento pari a (1+H)/2 dove H è l'altezza dell'unità espressa in mt, in conformità alla norma EN 12102-1.

I dati contenuti nelle caselle contrassegnate in grigio sono da utilizzare per l'invio telematico all'ENEA ai fini delle detrazioni fiscali.

I dati contenuti nelle caselle contrassegnate in grigio sono da utilizzare per la registrazione dell'apparecchiatura nella Banca dati F-GAS.

POMPE DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua

DATI TECNICI NXHM 012÷016

Modello	UM	NXHM 012	NXHM 014	NXHM 016	NXHM 012T	NXHM 014T	NXHM 016T
DATI PRESTAZIONALI IN RISCALDAMENTO							
Prestazioni in riscaldamento (A7°C; W35°C)							
Capacità nominale	kW	12,10	14,50	15,90	12,10	14,50	15,90
Potenza assorbita	kW	2,44	3,15	3,53	2,44	3,15	3,53
COP		4,95	4,60	4,50	4,95	4,60	4,50
SCOP (Zona temperata)		4,81	4,72	4,62	4,81	4,72	4,62
Efficienza energetica stagionale	%	189	186	182	189	186	182
Classe energetica		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Prestazioni in riscaldamento (A7°C; W45°C)							
Capacità nominale	kW	12,30	14,10	16,00	12,30	14,10	16,00
Potenza assorbita	kW	3,32	3,92	4,57	3,32	3,92	4,57
COP		3,70	3,60	3,50	3,70	3,60	3,50
SCOP (Zona temperata)		3,45	3,47	3,41	3,45	3,47	3,41
Efficienza energetica stagionale	%	136	137	134	136	137	134
Classe energetica		A++	A++	A++	A++	A++	A++
DATI PRESTAZIONALI IN RAFFREDDAMENTO							
Prestazioni in raffreddamento (A35°C; W7°C)							
Capacità nominale	kW	11,50	12,40	14,00	11,50	12,40	14,00
Potenza assorbita	kW	4,18	4,96	5,60	4,18	4,96	5,60
EER		2,75	2,50	2,50	2,75	2,50	2,50
SEER		4,89	4,86	4,69	4,86	4,83	4,67
Efficienza energetica stagionale	%	193	191	185	191	190	184
Prestazioni in raffreddamento (A35°C; W18°C)							
Capacità nominale	kW	12,00	13,50	14,20	12,00	13,50	14,20
Potenza assorbita	kW	3,04	3,75	4,38	3,04	3,75	4,38
EER		3,95	3,61	3,61	3,95	3,61	3,61
CARATTERISTICHE ELETTRICHE							
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Potenza assorbita massima totale (1)	kW	5,50	5,80	6,20	5,50	5,80	6,20
Corrente assorbita massima totale (2)	A	25,00	26,00	27,00	10,00	11,00	12,00
COMPRESSORE							
Compressore	Tipo/ marca	Twin Rotary DC/ Mitsubishi					
Regolazione	Tipo	Modulante inverter	Modulante inverter	Modulante inverter	Modulante inverter	Modulante inverter	Modulante inverter
Parzializzazione minima	%	46	41	40	46	41	40
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP	CO ₂ equiv. In t/kg	675	675	675	675	675	675
Carica refrigerante	kg	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Carica dell'apparecchiatura	CO ₂ equiv. In t	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Numero di circuiti	n.	1	1	1	1	1	1
Apparecchiatura ermeticamente sigillata (Reg UE 517_2014)	sì/no	sì	sì	sì	sì	sì	sì
VENTILATORE							
Ventilatore	Tipo	Assiale DC					
Quantità	n.	1	1	1	1	1	1
Portata aria massima	m ³ /h	4060	4060	4650	4060	4060	4650

	Modello	UM	NXHM 012	NXHM 014	NXHM 016	NXHM 012T	NXHM 014T	NXHM 016T
SCAMBIATORE LATO SORGENTE								
Scambiatore lato sorgente	Tipo	Tubi in rame, alette in alluminio idrofilico con trattamento anticorrosione	Tubi in rame, alette in alluminio idrofilico con trattamento anticorrosione	Tubi in rame, alette in alluminio idrofilico con trattamento anticorrosione	Tubi in rame, alette in alluminio idrofilico con trattamento anticorrosione	Tubi in rame, alette in alluminio idrofilico con trattamento anticorrosione	Tubi in rame, alette in alluminio idrofilico con trattamento anticorrosione	Tubi in rame, alette in alluminio idrofilico con trattamento anticorrosione
POMPA DI CIRCOLAZIONE								
Pompa di circolazione	Tipos	Centrifuga a velocità variabile modello è Para 25/9 IPWM-130-1						
Portata nominale	m ³ /h	2,08	2,49	2,73	2,08	2,49	2,73	
Pressione massima di funzionamento	bar	3	3	3	3	3	3	
Potenza assorbita massima	kW	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
Corrente assorbita massima	A	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Volume vaso di espansione	l	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
SCAMBIATORE LATO IMPIANTO								
Scambiatore lato impianto	Tipos	A piastre in inox						
Contenuto acqua	l	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
DATI SONORI								
Potenza sonora (3)	dB(A)	65	65	68	65	65	65	68
Pressione sonora a 1 mt (4)	dB(A)	53	53,5	57,5	53,5	54	54	58
PESO								
Peso netto	kg	129	129	129	144	144	144	144

Le prestazioni sono conformi alle norme UNI EN 14511 e UNI EN 14825. Dati prestazionali certificati HP Keymark.

(1) Potenza assorbita dai compressori e dai ventilatori e circolatore alle condizioni di funzionamento limite con tensione di alimentazione nominale.

(2) Corrente operativa massima dell'unità con tensione di alimentazione nominale.

(3) Valori dichiarati di emissione sonora, in conformità alla norma EN 12102-1.

(4) Misurato in camera semi-anecocica ad una distanza di 1 mt fronte unità e ad un'altezza dal pavimento pari a $(1+H)/2$ dove H è l'altezza dell'unità espressa in mt, in conformità alla norma EN 12102-1.

I dati contenuti nelle caselle contrassegnate in grigio sono da utilizzare per l'invio telematico all'ENEA ai fini delle detrazioni fiscali.

I dati contenuti nelle caselle contrassegnate in grigio sono da utilizzare per la registrazione dell'apparecchiatura nella Banca dati F-GAS.

POMPE DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua

DATI TECNICI ERP NXHM 004÷010

Modello	UM	NXHM 004	NXHM 006	NXHM 008	NXHM 010
Zona temperata - Bassa temperatura (30/35°C) Reg. UE 811_2013					
Efficienza energetica stagionale	%	191	195	206	205
SCOP		4,85	4,95	5,22	5,20
Pdesignh a -7°C	kW	4,88	6,03	7,18	8,10
Classe energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
Potenza sonora	dB(A)	55	58	59	60
Zona temperata - Media temperatura (47/55°C) Reg. UE 811_2013					
Efficienza energetica stagionale	%	130	139	133	137
SCOP		3,31	3,52	3,37	3,47
Pdesignh a -7°C	kW	3,89	5,04	5,84	6,78
Classe energetica		A++	A++	A++	A++

Le prestazioni sono conformi alle norme UNI EN 14511 e UNI EN 14825.

DATI TECNICI ERP NXHM 012÷016

Modello	UM	NXHM 012	NXHM 014	NXHM 016	NXHM 012T	NXHM 014T	NXHM 016T
Zona temperata - Bassa temperatura (30/35°C) Reg. UE 811_2013							
Efficienza energetica stagionale	%	189	186	182	189	186	182
SCOP		4,81	4,72	4,62	4,81	4,72	4,62
Pdesignh a -7°C	kW	10,61	12,14	13,45	10,61	12,14	13,45
Classe energetica		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Potenza sonora	dB(A)	65	65	68	65	65	68
Zona temperata - Media temperatura (47/55°C) Reg. UE 811_2013							
Efficienza energetica stagionale	%	136	137	134	136	137	134
SCOP		3,45	3,47	3,41	3,45	3,47	3,41
Pdesignh a -7°C	kW	10,24	10,68	11,52	10,24	10,68	11,52
Classe energetica		A++	A++	A++	A++	A++	A++

Le prestazioni sono conformi alle norme UNI EN 14511 e UNI EN 14825.

PRESTAZIONI SECONDO NORME EN 14511 e EN 14825

NXHM 004 - RISCALDAMENTO

Temperatura di mandata	Prestazioni a pieno carico					
	35°C		45°C		55°C	
	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP
Temperatura esterna						
-7	4,70	3,10	4,30	2,35	4,00	1,95
2	4,40	4,00	5,10	3,00	5,10	2,45
7	4,20	5,10	4,30	3,80	4,40	2,95
12	5,26	5,61	5,59	4,22	4,98	3,38
15	5,14	4,84	5,67	4,37	4,96	3,53
20	5,09	5,46	5,63	4,88	4,89	3,84
35	5,54	7,89	5,70	6,47	5,14	4,92
Prestazioni a carico parziale						
Tbival (-7°C)	A	B	C	D		
Temperatura esterna (°C)	-7	2	7	12		
PLR - Fattore di carico climatico	0,88	0,54	0,35	0,15		
DC - Potenza a pieno carico	4,70	4,40	4,20	5,26		
COP' a pieno carico	3,10	4,00	5,10	5,61		
COP a carico parziale	3,10	4,78	6,13	8,05		
CR - Fattore di carico	1,00	0,66	0,45	0,15		
f COP - Fattore correttivo	1,00	1,20	1,20	1,43		

NOTA: Le prestazioni a carico parziale sono riferite ad una temperatura acqua in uscita di 35 °C.

NXHM 004 - RAFFRESCAMENTO

	Fattore di carico	Temperatura esterna (°C)	EER	Potenza Frigorifera (kW)
EER1	100%	35	3,45	4,70
EER2	75%	30	4,76	3,53
EER3	50%	25	5,72	2,35
EER4	25%	20	5,72	1,18

NXHM 006 - RISCALDAMENTO

Temperatura di mandata	Prestazioni a pieno carico					
	35°C		45°C		55°C	
	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP
Temperatura esterna						
-7	6,00	3,00	5,40	2,40	5,15	2,00
2	5,50	3,90	5,80	3,00	5,65	2,45
7	6,35	4,95	6,30	3,70	6,00	2,95
12	6,51	5,38	6,83	4,09	6,12	3,27
15	6,48	5,57	6,98	4,32	6,15	3,42
20	6,27	6,28	6,82	4,62	6,03	3,76
35	6,46	8,87	6,55	5,79	6,02	4,75
Prestazioni a carico parziale						
Tbival (-7°C)	A	B	C	D		
Temperatura esterna (°C)	-7	2	7	12		
PLR - Fattore di carico climatico	0,88	0,54	0,35	0,15		
DC - Potenza a pieno carico	6,00	5,50	6,35	6,51		
COP' a pieno carico	3,00	3,90	4,95	5,38		
COP a carico parziale	3,00	4,85	6,63	7,93		
CR - Fattore di carico	1,00	0,67	0,38	0,16		
f COP - Fattore correttivo	1,00	1,24	1,34	1,47		

NOTA: Le prestazioni a carico parziale sono riferite ad una temperatura acqua in uscita di 35 °C.

NXHM 006 - RAFFRESCAMENTO

	Fattore di carico	Temperatura esterna (°C)	EER	Potenza Frigorifera (kW)
EER1	100%	35	3,00	7,00
EER2	75%	30	4,00	5,25
EER3	50%	25	6,45	3,50
EER4	25%	20	7,73	1,75

POMPE DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua

NXHM 008 – RISCALDAMENTO

Temperatura di mandata	Prestazioni a pieno carico					
	35°C		45°C		55°C	
Temperatura esterna	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP
-7	7,00	3,20	6,60	2,55	6,15	2,05
2	7,10	4,10	7,40	3,25	7,10	2,60
7	8,40	5,15	8,10	3,85	7,50	3,18
12	8,03	5,99	8,06	4,26	7,26	3,54
15	8,11	6,37	8,15	4,55	7,33	3,68
20	8,37	7,53	8,36	5,25	7,47	4,14
35	7,89	8,74	8,83	6,77	7,48	5,03

Tbival (-7°C)	Prestazioni a carico parziale			
	A	B	C	D
Temperatura esterna (°C)	-7	2	7	12
PLR - Fattore di carico climatico	0,88	0,54	0,35	0,15
DC - Potenza a pieno carico	7,00	7,10	8,40	8,03
COP' a pieno carico	3,20	4,10	5,15	5,99
COP a carico parziale	3,20	5,09	6,82	8,35
CR - Fattore di carico	1,00	0,60	0,33	0,15
f COP - Fattore correttivo	1,00	1,24	1,32	1,39

NOTA: Le prestazioni a carico parziale sono riferite ad una temperatura acqua in uscita di 35 °C.

NXHM 008 – RAFFRESCAMENTO

	Fattore di carico	Temperatura esterna (°C)	EER	Potenza Frigorifera (kW)
EER1	100%	35	3,35	7,45
EER2	75%	30	4,71	5,59
EER3	50%	25	6,65	3,73
EER4	25%	20	8,55	1,86

NXHM 010 – RISCALDAMENTO

Temperatura di mandata	Prestazioni a pieno carico					
	35°C		45°C		55°C	
Temperatura esterna	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP
-7	8,00	3,05	7,35	2,55	6,85	2,00
2	8,20	4,00	7,85	3,20	8,10	2,56
7	10,00	4,95	10,00	3,75	9,50	3,10
12	9,03	5,77	9,11	4,06	8,50	3,41
15	9,13	6,22	9,22	4,38	8,60	3,67
20	9,58	7,14	9,46	5,08	8,73	4,05
35	8,59	9,01	9,81	6,84	8,63	5,29

Tbival (-7°C)	Prestazioni a carico parziale			
	A	B	C	D
Temperatura esterna (°C)	-7	2	7	12
PLR - Fattore di carico climatico	0,88	0,54	0,35	0,15
DC - Potenza a pieno carico	8,00	8,20	10,00	9,03
COP' a pieno carico	3,05	4,00	4,95	5,77
COP a carico parziale	3,05	5,01	7,08	8,58
CR - Fattore di carico	1,00	0,60	0,32	0,15
f COP - Fattore correttivo	1,00	1,25	1,43	1,49

NOTA: Le prestazioni a carico parziale sono riferite ad una temperatura acqua in uscita di 35 °C.

NXHM 010 – RAFFRESCAMENTO

	Fattore di carico	Temperatura esterna (°C)	EER	Potenza Frigorifera (kW)
EER1	100%	35	3,25	8,20
EER2	75%	30	4,47	6,15
EER3	50%	25	7,02	4,10
EER4	25%	20	9,54	2,05

NXHM 012 – RISCALDAMENTO

Temperatura di mandata	Prestazioni a pieno carico					
	35°C		45°C		55°C	
	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP
Temperatura esterna						
-7	10,00	3,00	10,20	2,40	9,80	2,05
2	9,20	3,90	10,60	3,00	11,30	2,50
7	12,10	4,95	12,30	3,70	11,90	3,05
12	10,98	5,75	11,10	4,26	9,53	3,17
15	11,00	5,97	11,20	4,52	9,12	3,20
20	10,80	7,18	11,20	5,16	9,00	3,61
35	11,50	8,78	11,50	6,17	10,00	4,86
Prestazioni a carico parziale						
Tbival (-7°C)	A	B	C	D		
Temperatura esterna (°C)	-7	2	7	12		
PLR – Fattore di carico climatico	0,88	0,54	0,35	0,15		
DC – Potenza a pieno carico	10,00	9,20	12,10	10,98		
COP' a pieno carico	3,00	3,90	4,95	5,75		
COP a carico parziale	3,00	4,65	6,62	8,47		
CR – Fattore di carico	1,00	0,67	0,33	0,16		
f COP – Fattore correttivo	1,00	1,19	1,34	1,47		

NOTA: Le prestazioni a carico parziale sono riferite ad una temperatura acqua in uscita di 35 °C.

NXHM 012 – RAFFRESCAMENTO

	Fattore di carico	Temperatura esterna (°C)	EER	Potenza Frigorifera (kW)
EER1	100%	35	2,75	11,50
EER2	75%	30	3,93	8,63
EER3	50%	25	5,73	5,75
EER4	25%	20	6,75	2,88

NXHM 014 – RISCALDAMENTO

Temperatura di mandata	Prestazioni a pieno carico					
	35°C		45°C		55°C	
	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP
Temperatura esterna						
-7	12,00	2,85	11,80	2,35	11,00	2,05
2	11,00	3,60	11,50	2,85	12,40	2,45
7	14,50	4,60	14,10	3,60	13,80	2,95
12	11,51	5,46	11,69	4,12	10,28	3,32
15	11,60	5,67	11,90	4,25	9,84	3,41
20	11,10	6,27	11,50	4,87	9,53	3,74
35	11,80	8,63	12,00	6,10	10,10	4,93
Prestazioni a carico parziale						
Tbival (-7°C)	A	B	C	D		
Temperatura esterna (°C)	-7	2	7	12		
PLR – Fattore di carico climatico	0,88	0,54	0,35	0,15		
DC – Potenza a pieno carico	12,00	11,00	14,50	11,51		
COP' a pieno carico	2,85	3,60	4,60	5,46		
COP a carico parziale	2,85	4,52	6,68	8,52		
CR – Fattore di carico	1,00	0,67	0,33	0,18		
f COP – Fattore correttivo	1,00	1,26	1,45	1,56		

NOTA: Le prestazioni a carico parziale sono riferite ad una temperatura acqua in uscita di 35 °C.

NXHM 014 – RAFFRESCAMENTO

	Fattore di carico	Temperatura esterna (°C)	EER	Potenza Frigorifera (kW)
EER1	100%	35	2,50	12,40
EER2	75%	30	3,85	9,30
EER3	50%	25	5,80	6,20
EER4	25%	20	6,74	3,10

POMPE DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua

NXHM 016 – RISCALDAMENTO

Temperatura di mandata	Prestazioni a pieno carico					
	35°C		45°C		55°C	
Temperatura esterna	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP
-7	13,10	2,70	12,80	2,25	12,50	2,00
2	13,00	3,45	12,70	2,85	13,30	2,40
7	15,90	4,50	16,00	3,50	16,00	2,85
12	14,03	5,58	13,76	4,22	12,69	3,44
15	14,50	5,97	14,20	4,46	13,20	3,61
20	12,70	6,88	12,20	4,71	11,20	3,68
35	12,80	9,06	12,50	6,02	10,40	4,57

Tbival (-7°C)	Prestazioni a carico parziale			
	A	B	C	D
Temperatura esterna (°C)	-7	2	7	12
PLR - Fattore di carico climatico	0,88	0,54	0,35	0,15
DC - Potenza a pieno carico	13,10	13,00	15,90	14,03
COP' a pieno carico	2,70	3,45	4,50	5,58
COP a carico parziale	2,70	4,41	6,56	8,51
CR - Fattore di carico	1,00	0,62	0,33	0,16
f COP - Fattore correttivo	1,00	1,28	1,46	1,53

NOTA: Le prestazioni a carico parziale sono riferite ad una temperatura acqua in uscita di 35 °C.

NXHM 016 – RAFFRESCAMENTO

	Fattore di carico	Temperatura esterna (°C)	EER	Potenza Frigorifera (kW)
EER1	100%	35	2,50	14,00
EER2	75%	30	3,63	10,50
EER3	50%	25	5,27	7,00
EER4	25%	20	7,29	3,50

NXHM 012T – RISCALDAMENTO

Temperatura di mandata	Prestazioni a pieno carico					
	35°C		45°C		55°C	
Temperatura esterna	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP
-7	10,00	3,00	10,20	2,40	9,80	2,05
2	9,20	3,90	10,60	3,00	11,30	2,50
7	12,10	4,95	12,30	3,70	11,90	3,05
12	10,98	5,75	11,10	4,26	9,53	3,17
15	11,00	5,97	11,20	4,52	9,12	3,20
20	10,80	7,18	11,20	5,16	9,00	3,61
35	11,50	8,78	11,50	6,17	10,00	4,86

Tbival (-7°C)	Prestazioni a carico parziale			
	A	B	C	D
Temperatura esterna (°C)	-7	2	7	12
PLR - Fattore di carico climatico	0,88	0,54	0,35	0,15
DC - Potenza a pieno carico	10,00	9,20	12,10	10,98
COP' a pieno carico	3,00	3,90	4,95	5,75
COP a carico parziale	3,00	4,65	6,62	8,47
CR - Fattore di carico	1,00	0,67	0,33	0,16
f COP - Fattore correttivo	1,00	1,19	1,34	1,47

NOTA: Le prestazioni a carico parziale sono riferite ad una temperatura acqua in uscita di 35 °C.

NXHM 012T – RAFFRESCAMENTO

	Fattore di carico	Temperatura esterna (°C)	EER	Potenza Frigorifera (kW)
EER1	100%	35	2,75	11,50
EER2	75%	30	3,93	8,63
EER3	50%	25	5,73	5,75
EER4	25%	20	6,75	2,88

NXHM 014T - RISCALDAMENTO

Temperatura di mandata	Prestazioni a pieno carico					
	35°C		45°C		55°C	
Temperatura esterna	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP
-7	12,00	2,85	11,80	2,35	11,00	2,05
2	11,00	3,60	11,50	2,85	12,40	2,45
7	14,50	4,60	14,10	3,60	13,80	2,95
12	11,51	5,46	11,69	4,12	10,28	3,32
15	11,60	5,67	11,90	4,25	9,84	3,41
20	11,10	6,27	11,50	4,87	9,53	3,74
35	11,80	8,63	12,00	6,10	10,10	4,93

Tbival (-7°C)	Prestazioni a carico parziale			
	A	B	C	D
Temperatura esterna (°C)	-7	2	7	12
PLR - Fattore di carico climatico	0,88	0,54	0,35	0,15
DC - Potenza a pieno carico	12,00	11,00	14,50	11,51
COP' a pieno carico	2,85	3,60	4,60	5,46
COP a carico parziale	2,85	4,52	6,68	8,52
CR - Fattore di carico	1,00	0,67	0,33	0,18
f COP - Fattore correttivo	1,00	1,26	1,45	1,56

NOTA: Le prestazioni a carico parziale sono riferite ad una temperatura acqua in uscita di 35 °C.

NXHM 014T - RAFFRESCAMENTO

	Fattore di carico	Temperatura esterna (°C)	EER	Potenza Frigorifera (kW)
EER1	100%	35	2,50	12,40
EER2	75%	30	3,85	9,30
EER3	50%	25	5,80	6,20
EER4	25%	20	6,74	3,10

NXHM 016T - RISCALDAMENTO

Temperatura di mandata	Prestazioni a pieno carico					
	35°C		45°C		55°C	
Temperatura esterna	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP	Capacità nominale (kW)	COP
-7	13,10	2,70	12,80	2,25	12,50	2,00
2	13,00	3,45	12,70	2,85	13,30	2,40
7	15,90	4,50	16,00	3,50	16,00	2,85
12	14,03	5,58	13,76	4,22	12,69	3,44
15	14,50	5,97	14,20	4,46	13,20	3,61
20	12,70	6,88	12,20	4,71	11,20	3,68
35	12,80	9,06	12,50	6,02	10,40	4,57

Tbival (-7°C)	Prestazioni a carico parziale			
	A	B	C	D
Temperatura esterna (°C)	-7	2	7	12
PLR - Fattore di carico climatico	0,88	0,54	0,35	0,15
DC - Potenza a pieno carico	13,10	13,00	15,90	14,03
COP' a pieno carico	2,70	3,45	4,50	5,58
COP a carico parziale	2,70	4,41	6,56	8,51
CR - Fattore di carico	1,00	0,62	0,33	0,16
f COP - Fattore correttivo	1,00	1,28	1,46	1,53

NOTA: Le prestazioni a carico parziale sono riferite ad una temperatura acqua in uscita di 35 °C.

NXHM 016T - RAFFRESCAMENTO


	Fattore di carico	Temperatura esterna (°C)	EER	Potenza Frigorifera (kW)
EER1	100%	35	2,50	14,00
EER2	75%	30	3,63	10,50
EER3	50%	25	5,27	7,00
EER4	25%	20	7,29	3,50

POMPE DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua

LIMITI DI FUNZIONAMENTO NXHM

MODALITÀ RAFFRESCAMENTO

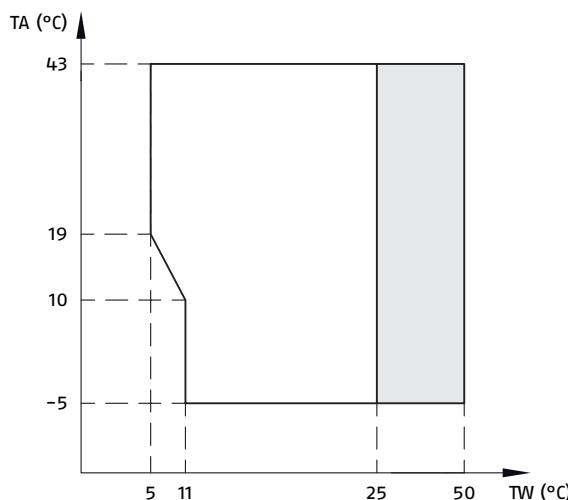


TA Temperatura aria esterna.

TW Temperatura manda acqua.

Range di funzionamento mediante pompa di calore con possibile limitazione e protezione.

MODALITÀ RISCALDAMENTO

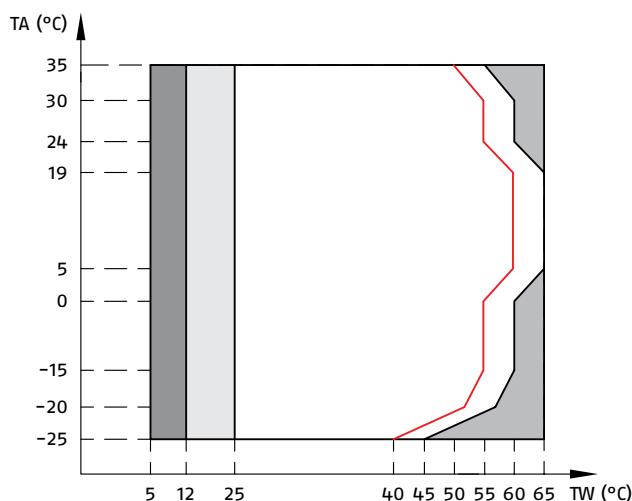

TA Temperatura aria esterna.

TW Temperatura manda acqua.

Range di funzionamento mediante pompa di calore con possibile limitazione e protezione.


La pompa di calore si spegne, si accende solo la sorgente di calore esterna.

Se l'impostazione sorgente di calore esterna è attiva, si accende solo sorgente di calore esterna.

Se l'impostazione sorgente di calore esterna non è attiva, si accende solo la pompa di calore; si potrebbero verificare dei casi di limitazione e protezione durante il funzionamento della pompa di calore.

Linea di temperatura massima dell'acqua in ingresso per il funzionamento della pompa di calore.

MODALITÀ ACS

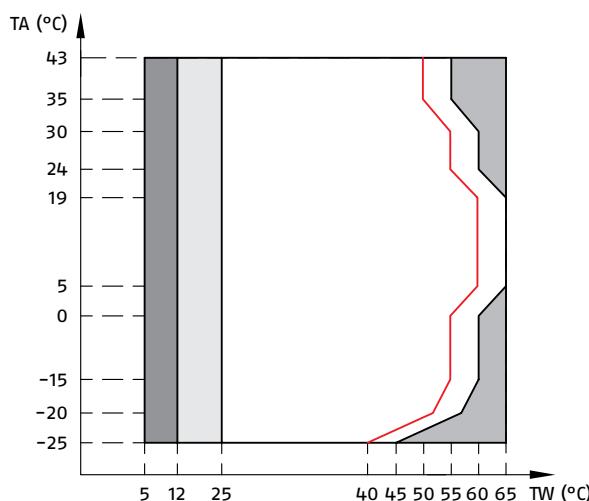

TA Temperatura aria esterna.

TW Temperatura manda acqua.

Range di funzionamento mediante pompa di calore con possibile limitazione e protezione.

La pompa di calore si spegne, si accende solo la sorgente di calore esterna.

Se l'impostazione sorgente di calore esterna è attiva, si accende solo sorgente di calore esterna.


Se l'impostazione sorgente di calore esterna non è attiva, si accende solo la pompa di calore; si potrebbero verificare dei casi di limitazione e protezione durante il funzionamento della pompa di calore.

Linea di temperatura massima dell'acqua in ingresso per il funzionamento della pompa di calore.

LIVELLI DI PRESSIONE SONORA


Modello	UM	NXHM									
		004	006	008	010	012	014	016	012T	014T	016T
Pressione sonora (1)	dB (2)	45	47,5	48,5	50,5	53	53,5	57,5	53,5	54	58

- (1) Il livello di pressione sonora è misurato in una posizione 1 m davanti all'unità e $(1+H)/2$ m (dove H è l'altezza dell'unità) sopra il pavimento in una camera semi-anecoica. Durante il funzionamento in loco, i livelli di pressione sonora possono essere più elevati a causa del rumore ambientale.
- (2) dB è il valore massimo testato nelle seguenti condizioni:
Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% U.R.; EWT 30°C, LWT 35°C. Frequenza compressore variabile.
Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% U.R.; EWT 47°C, LWT 55°C. Frequenza compressore variabile.

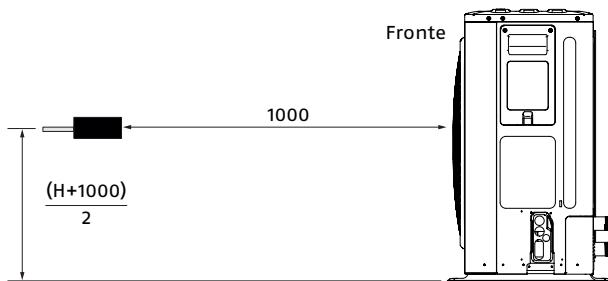


Unità di misura: mm.

NXHM 004

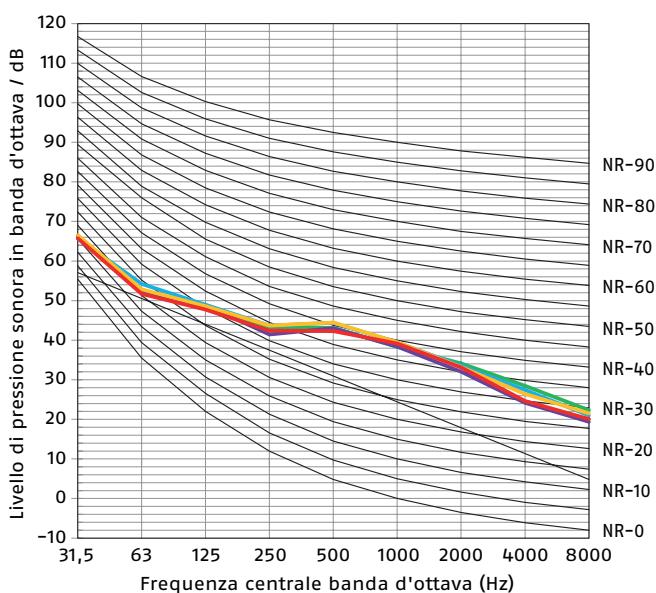

- Raffreddamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 35°C bulbo secco - Temperatura ingresso acqua 12°C - Temperatura uscita acqua 7°C.
- Raffreddamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 35°C bulbo secco - Temperatura ingresso acqua 23°C - Temperatura uscita acqua 18°C.
- Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 30°C - Temperatura uscita acqua 35°C.

NXHM 006

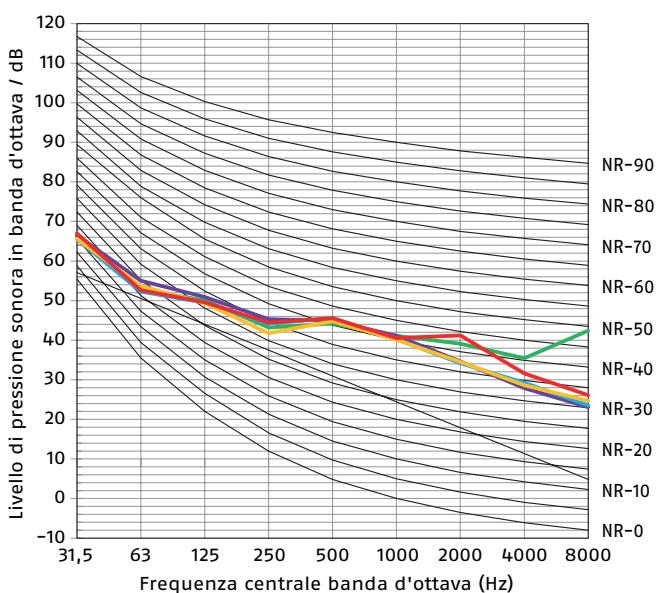


- Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 40°C - Temperatura uscita acqua 45°C.
- Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 47°C - Temperatura uscita acqua 55°C.

POMPE DI CALORE


Pompe di calore aria-acqua

NXHM 008

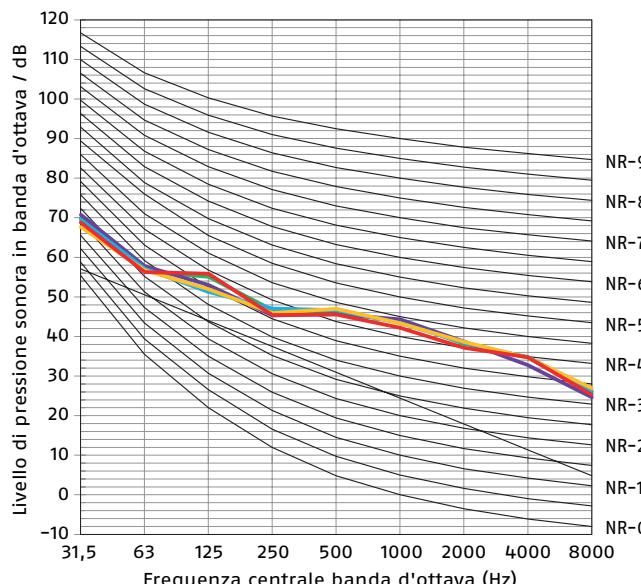


- Raffreddamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 35°C bulbo secco - Temperatura ingresso acqua 12°C - Temperatura uscita acqua 7°C.
- Raffreddamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 35°C bulbo secco - Temperatura ingresso acqua 23°C - Temperatura uscita acqua 18°C.
- Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 30°C - Temperatura uscita acqua 35°C.

NXHM 010

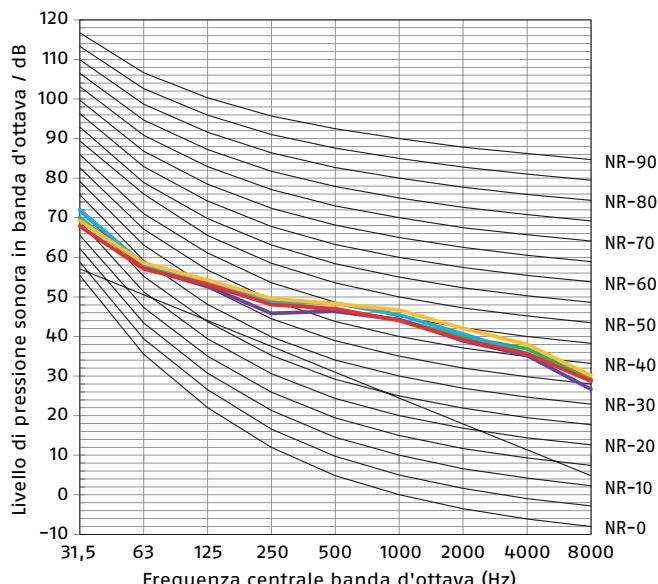


- Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 40°C - Temperatura uscita acqua 45°C.
- Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 47°C - Temperatura uscita acqua 55°C.

NXHM 012

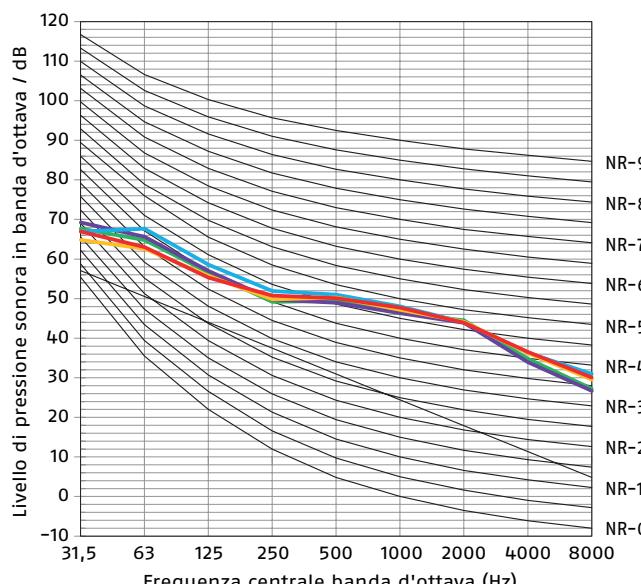


- Raffreddamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 35°C bulbo secco - Temperatura ingresso acqua 12°C - Temperatura uscita acqua 7°C.
- Raffreddamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 35°C bulbo secco - Temperatura ingresso acqua 23°C - Temperatura uscita acqua 18°C.
- Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 30°C - Temperatura uscita acqua 35°C.

NXHM 014

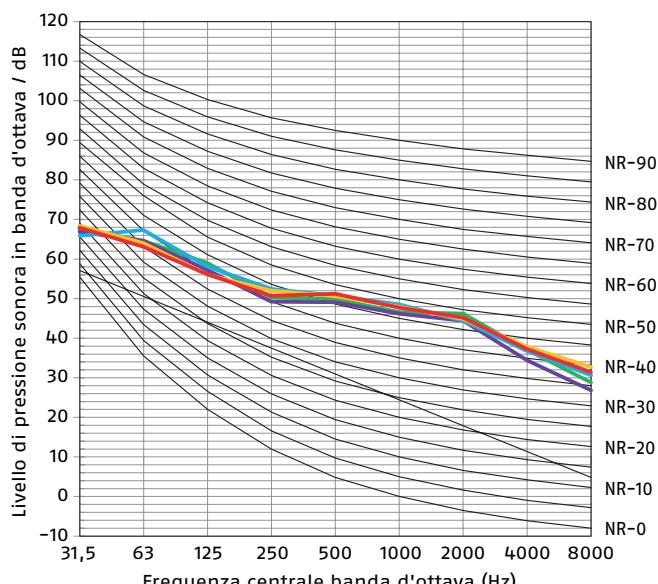


- Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 40°C - Temperatura uscita acqua 45°C.
- Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 47°C - Temperatura uscita acqua 55°C.

NXHM 016

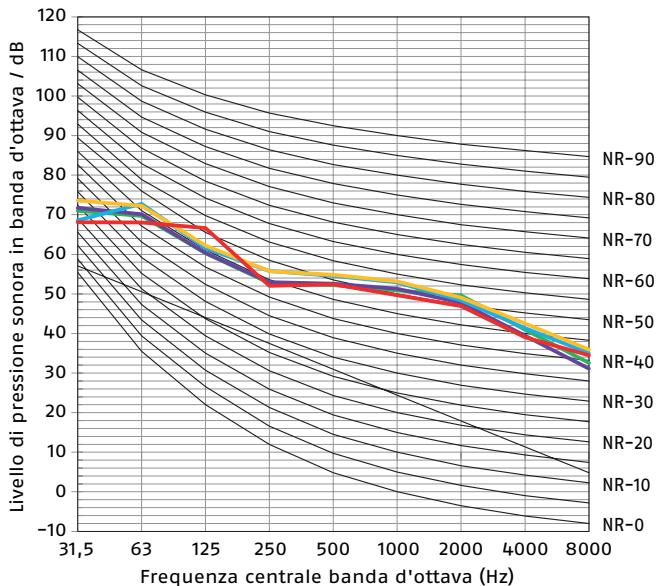


— Raffreddamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 35°C bulbo secco - Temperatura ingresso acqua 12°C - Temperatura uscita acqua 7°C.
— Raffreddamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 35°C bulbo secco - Temperatura ingresso acqua 23°C - Temperatura uscita acqua 18°C.
— Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 30°C - Temperatura uscita acqua 35°C.

NXHM 012T

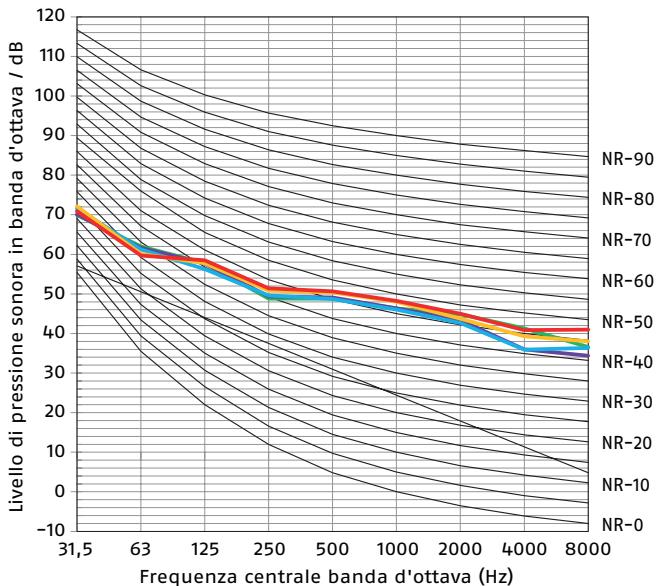


— Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 40°C - Temperatura uscita acqua 45°C.
— Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 47°C - Temperatura uscita acqua 55°C.

NXHM 014T

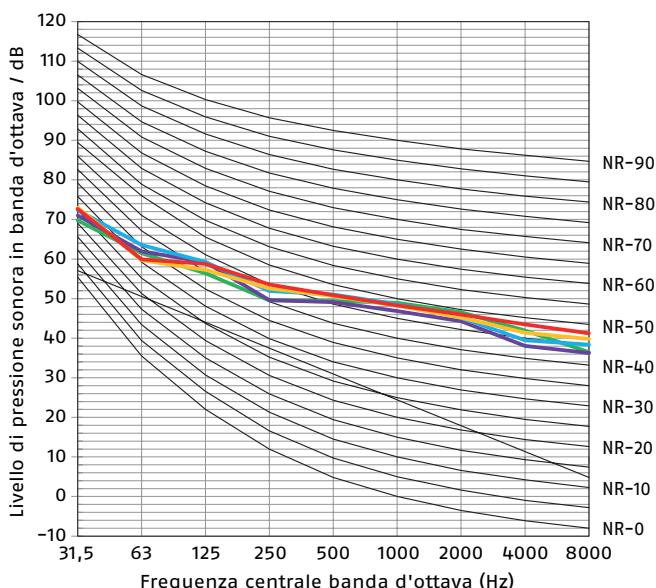

— Raffreddamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 35°C bulbo secco - Temperatura ingresso acqua 12°C - Temperatura uscita acqua 7°C.
— Raffreddamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 35°C bulbo secco - Temperatura ingresso acqua 23°C - Temperatura uscita acqua 18°C.
— Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 30°C - Temperatura uscita acqua 35°C.

NXHM 016T

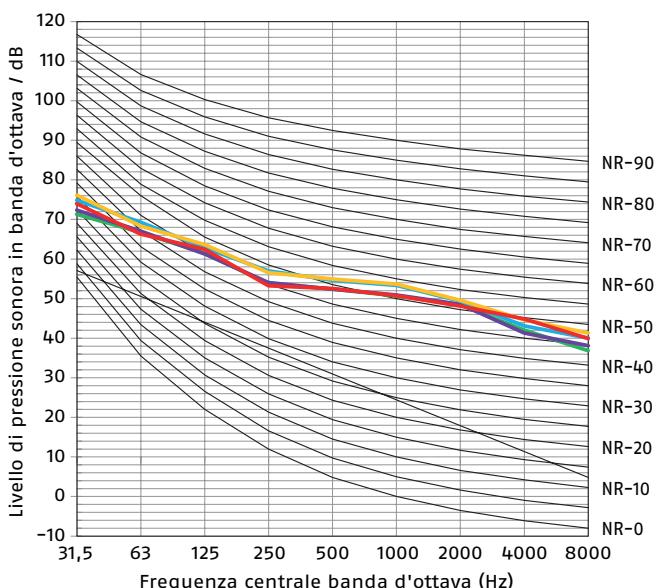


— Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 40°C - Temperatura uscita acqua 45°C.
— Riscaldamento a frequenza nominale
Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco - Umidità relativa 85% - Temperatura ingresso acqua 47°C - Temperatura uscita acqua 55°C.

POMPE DI CALORE




Pompe di calore aria-acqua

DIMENSIONI DI INGOMBRO

NXHM 004÷006

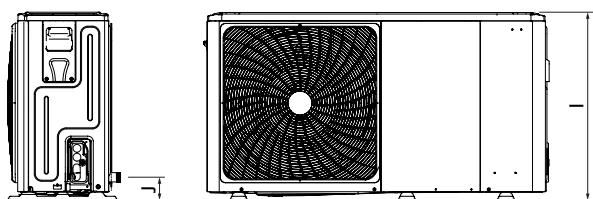

NXHM 008÷016

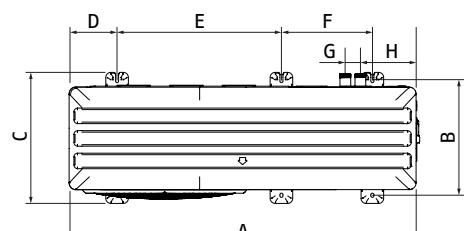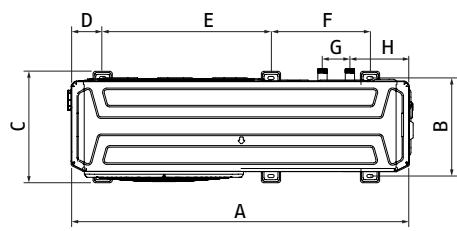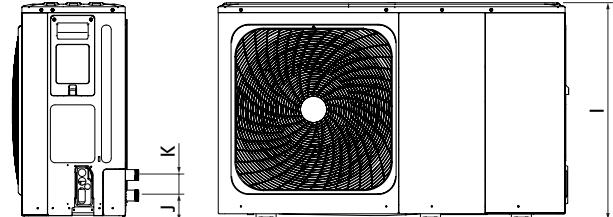

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
NXHM 004÷006	1295	375	426	120	644	379	105	225	718	87	/
NXHM 008÷016	1385	458	523	192	656	363	60	221	865	101	81

LUOGO DI INSTALLAZIONE

L'unità è dotata di refrigerante infiammabile e deve essere installata all'esterno, in un luogo ben ventilato. Assicurarsi di adottare misure adeguate per evitare che l'unità venga utilizzata come rifugio da animali di piccole dimensioni.

Scegliere un luogo di installazione che soddisfi le seguenti condizioni:

- Luoghi ben ventilati.
- Luoghi in cui l'unità non disturba i vicini.
- Luoghi in piano, in grado di supportare il peso e le vibrazioni dell'unità.
- Luoghi in cui lo spazio per la manutenzione può essere ben garantito.


Quando si installa l'unità in un luogo esposto a forte vento, prestare particolare attenzione a quanto segue.

Forti venti di 5 m/sec o più che soffiano contro l'uscita dell'aria dell'unità causano un corto circuito (aspirazione dell'aria di scarico), e ciò potrebbe avere le seguenti conseguenze:

- Deterioramento della capacità operativa.
- Frequente accelerazione del gelo durante il funzionamento in modalità riscaldamento.
- Interruzione del funzionamento dovuta all'aumento dell'alta pressione.
- Quando un forte vento soffia continuamente sulla parte anteriore dell'unità, la ventola può iniziare a ruotare molto velocemente fino a rompersi.

Quando si utilizza l'unità in climi freddi, assicurarsi di seguire le istruzioni descritte di seguito:


- Non installare mai l'unità in un luogo in cui il lato di aspirazione possa essere esposto direttamente al vento.
- Nelle zone con forti precipitazioni nevose è molto importante scegliere un luogo di installazione in cui la neve non influenzi l'apparecchio. Se è possibile che si verifichi una nevicata laterale, assicurarsi che il serpantino dello scambiatore di calore non sia influenzato dalla neve (ove necessario, costruire un tettuccio di copertura).
- Installare l'unità abbastanza in alto da evitare che venga sepolta nella neve.

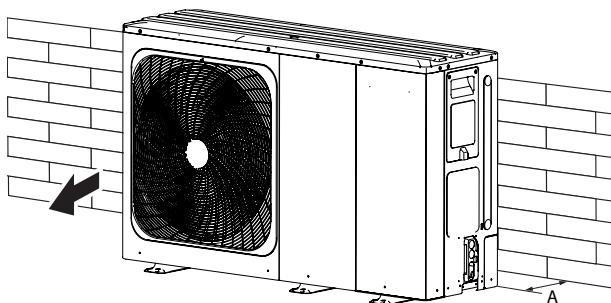In condizioni normali

A

mm



NXHM 004÷006	≥ 300
NXHM 008÷016	≥ 300

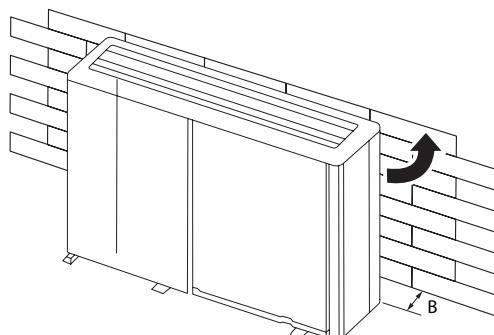In condizioni di vento forte

B

mm

NXHM 004÷006	≥ 1000
NXHM 008÷016	≥ 1500

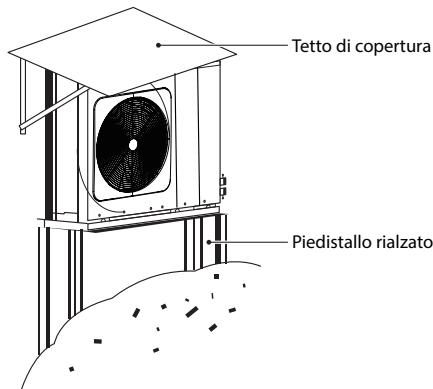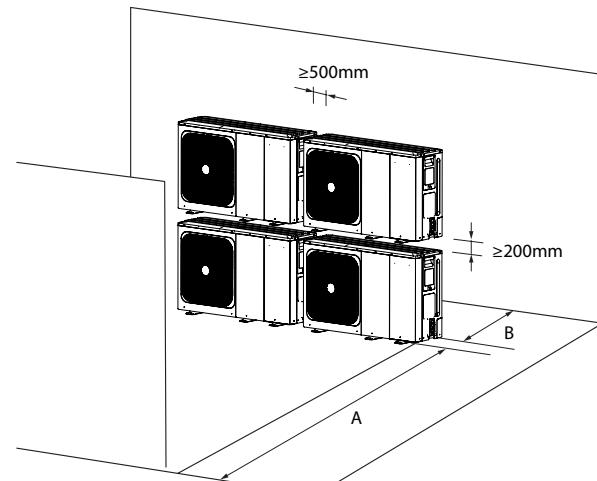In condizioni di clima freddo**Nel caso di installazione sovrapposta**

A

B

mm


mm

NXHM 004÷006	≥ 1000	≥ 300
NXHM 008÷016	≥ 1500	≥ 300

A: In caso di ostacolo frontale. - B: In caso di ostacolo posteriore.

Nel caso di installazione su più file

	A	B1	B2	C
	mm	mm	mm	mm
NXHM 004÷006	≥ 2500	≥ 1000	≥ 300	≥ 600
NXHM 008÷016	≥ 3000	≥ 1500	≥ 300	≥ 600

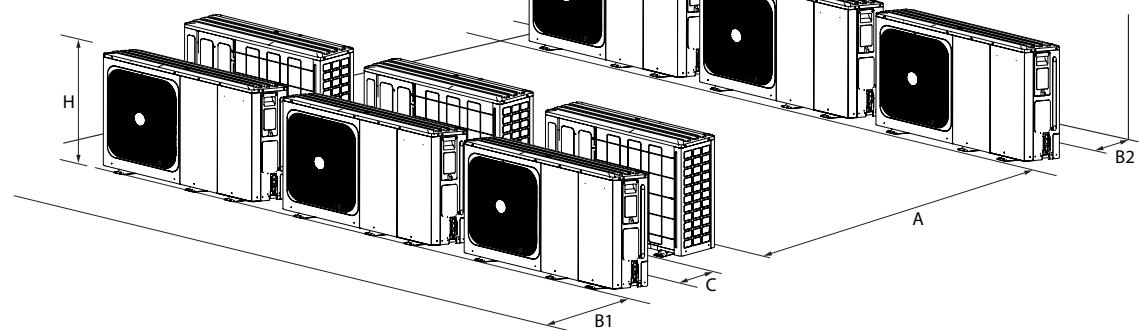


POMPE DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua

MODULO IDRAULICO

NXHM 004÷006


NXHM 008÷016

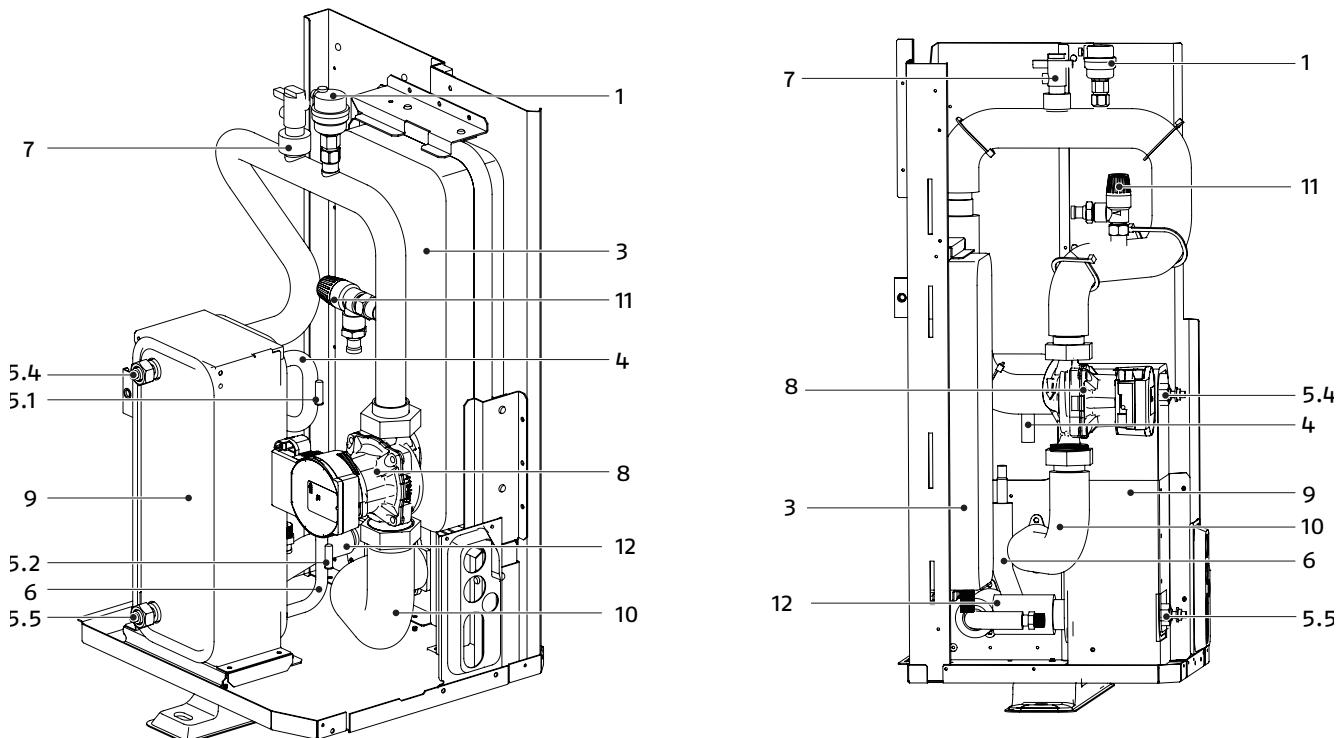


Unità di montaggio	Spiegazione
1	Valvola di spurgo dell'aria L'aria residua nel circuito dell'acqua sarà automaticamente rimossa dal circuito dell'acqua.
3	Vaso di espansione Bilancia la pressione del sistema idrico.
4	Tubo del gas refrigerante /
5	Sensori di temperatura Quattro sensori di temperatura determinano la temperatura dell'acqua e del refrigerante in vari punti del circuito dell'acqua. 5.1-T2B; 5.2-T2; 5.4-Tw_out; 5.5-Tw_in
6	Tubo del liquido refrigerante /
7	Flussostato Rileva la portata d'acqua per proteggere il compressore e la pompa dell'acqua in caso di flusso d'acqua insufficiente.
8	Pompa Fa circolare l'acqua nel circuito dell'acqua.
9	Scambiatore di calore a piastre Per trasferire il calore dal refrigerante all'acqua.
10	Tubo di uscita dell'acqua /
11	Valvola di sovrappressione Previene l'eccessiva pressione dell'acqua aprendosi a 3 bar e scaricando l'acqua dal circuito dell'acqua
12	Tubo di ingresso dell'acqua /

COLLEGAMENTI IDRAULICI

NXHM 004÷006

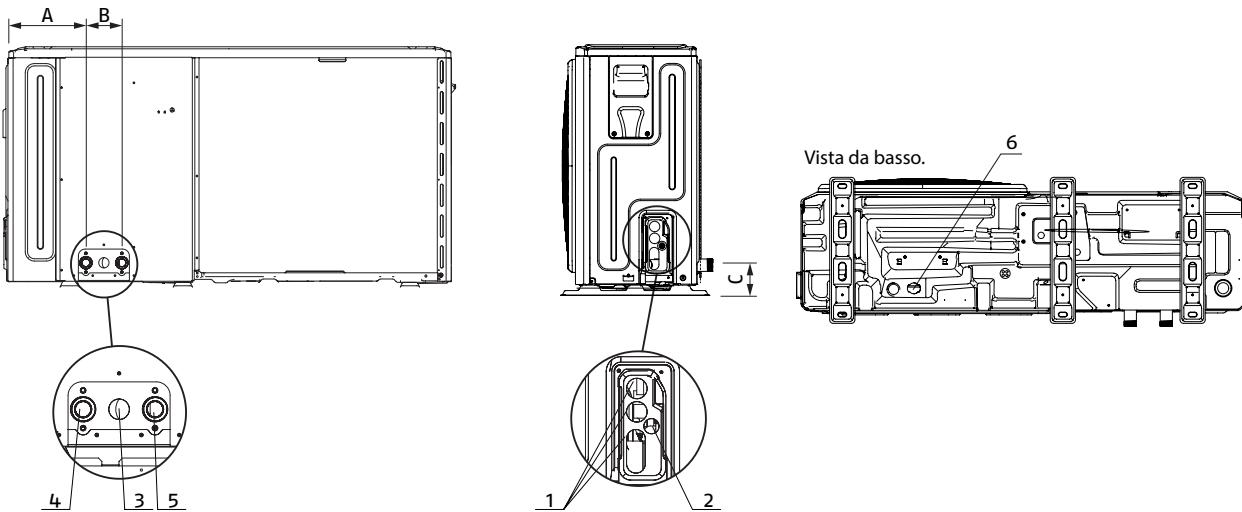

NXHM 008÷016 - 012T÷016T

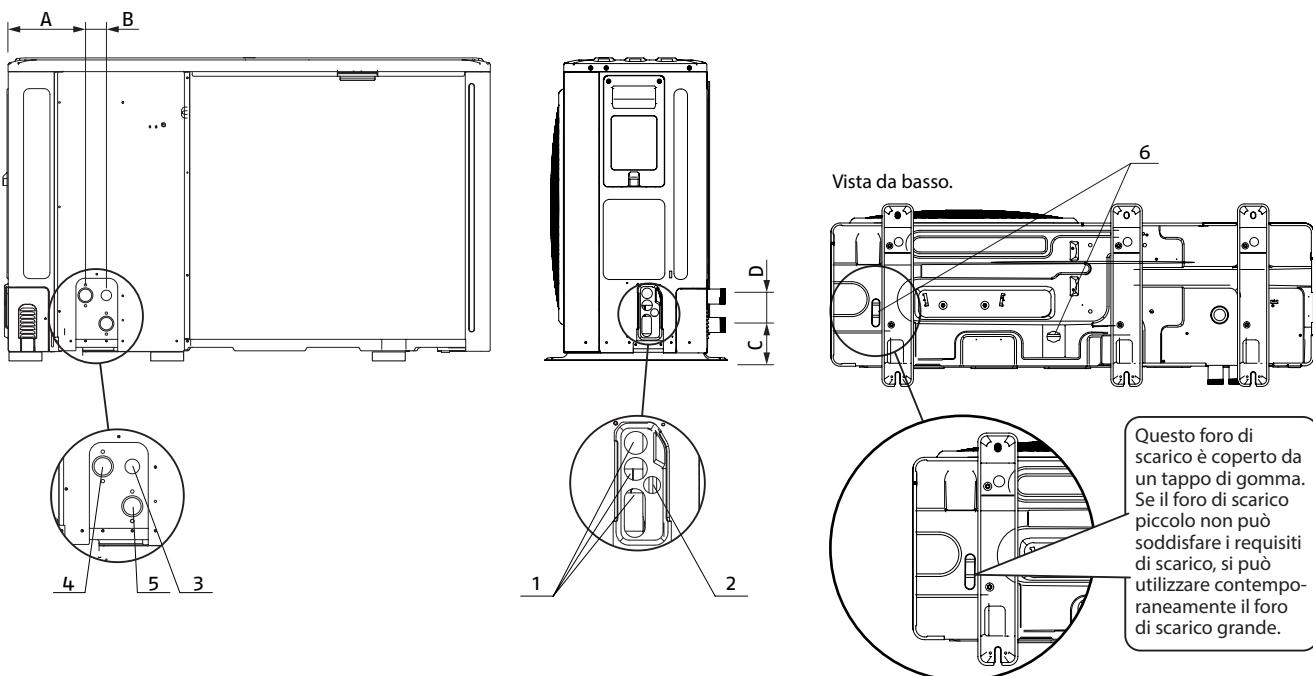

	Modello	UM	NXHM 004÷006	NXHM 008÷016 - 012T÷016T
1	Foro per filo ad alta tensione	Ø mm	25	25
2	Foro per filo a bassa tensione	Ø mm	15	15
3	Foro per tubo scarico valvola di sicurezza	Ø mm	10	10
4	Uscita dell'acqua	Ø	1"	1 1/4"
5	Ingresso acqua	Ø	1"	1 1/4"
6	Attacco portagomma di scarico condensa (a corredo)	Ø mm	28	28
A		mm	225	221
B		mm	105	60
C		mm	87	101
D		mm	-	81

POMPE DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua

DIAGRAMMI PORTATA-PREVALENZA-PERDITE DI CARICO


NXHM è equipaggiata di pompa di circolazione a velocità variabile.

Per dimensionamento dell'impianto considerare la prevalenza residua, riportata di seguito nei grafici.


Modello	UM	NXHM									
		004	006	008	010	012	014	016	012T	014T	016T
Prevalenza utile pompa (A7; W35) (1)	kPa	85	84	78	69	59	47	39	59	47	39

(1) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU; ingresso/uscita acqua 30/35°C.

NXHM 004÷010

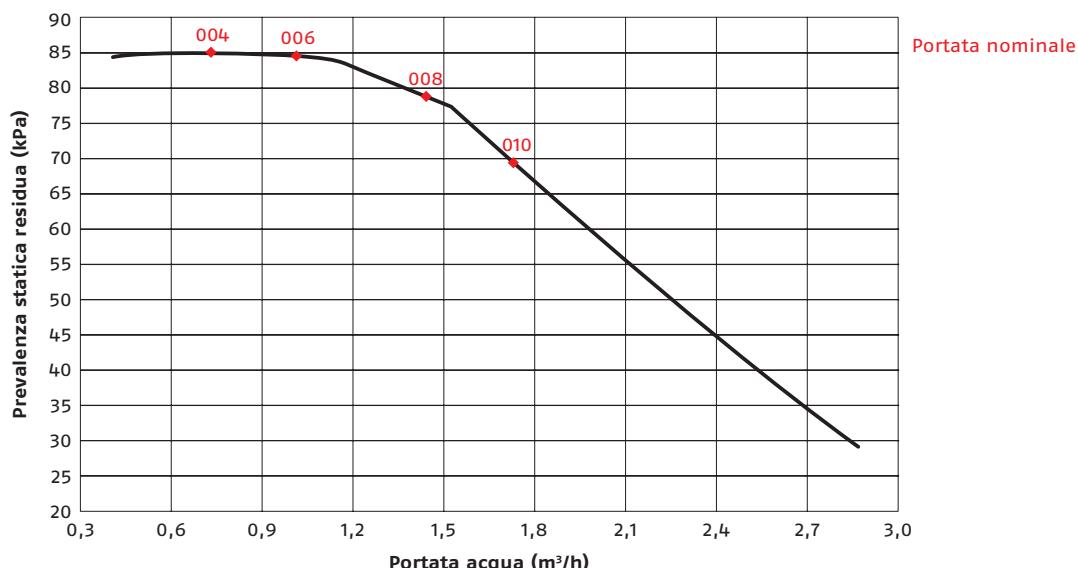

NXHM 012÷016 – 012T÷016T

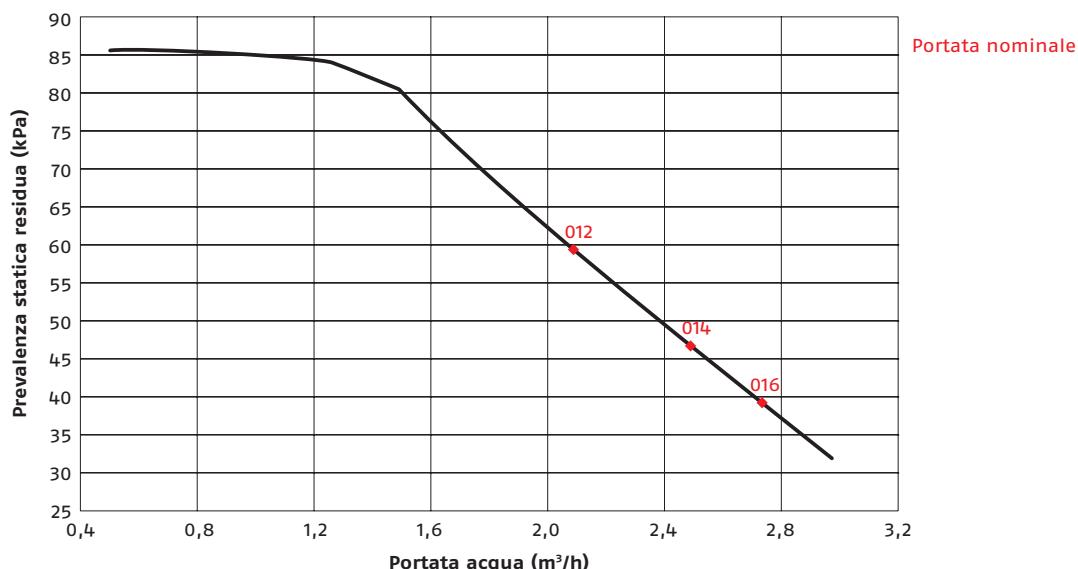

L'ACQUA NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua devono rispettare la norma europea EN 14868 e le tabelle sotto riportate:

Valori di riferimento acqua impianto		
pH	-	7 ÷ 8
Conduttività elettrica	µS/cm	10 ÷ 600
Ioni cloro	mg/l	< di 10
Ioni acido solforico	mg/l	< di 30
Ferro totale	mg/l	< di 5
Alcalinità M	mg/l	< di 100
Durezza totale	mmol/l	1 ÷ 2,5
Ioni zolfo	-	nessuno
Ioni ammoniacaca	-	nessuno
Ioni silicio	mg/l	< di 1

Acque di pozzo o falda non provenienti da acquedotto vanno sempre analizzate attentamente e in caso condizionate con opportuni sistemi di trattamento.

Se la durezza dell'acqua di partenza supera il valore indicato in tabella si deve utilizzare un impianto di addolcimento dell'acqua.

Un eccessivo addolcimento dell'acqua (durezza totale < 1,5 mmol/l) potrebbe generare fenomeni corrosivi a contatto con elementi metallici (tubazioni o parti della caldaia). Contenere inoltre il valore della conducibilità entro 600 µS/cm.

Verificare la concentrazione di cloruri in uscita dopo la rigenerazione delle resine.

È vietato introdurre acidi all'interno del circuito di lavaggio.

È vietato rabboccare costantemente o frequentemente l'impianto, perché questo può danneggiare lo scambiatore di calore dell'apparecchio.

CONTENUTO E PORTATA D'ACQUA IMPIANTO

Le pompe di calore necessitano di impiantistiche che garantiscano una portata di fluido costante all'apparecchio, entro valori minimi e massimi e con volumi sufficienti ad evitare scompensi ai circuiti frigoriferi ed a garantire il corretto grado di comfort.

CONTENUTO D'ACQUA IMPIANTO E PORTATA MINIMA

Per il corretto funzionamento dell'apparecchio deve essere garantito un volume minimo di acqua nel circuito primario dell'impianto.

Il volume minimo è necessario per prevenire rischi di formazione di ghiaccio durante le operazioni di sbrinamento o la continua modulazione della frequenza del compressore.

Inoltre consente i seguenti vantaggi:

- minore usura dell'apparecchio;
- aumento del rendimento del sistema;
- migliore stabilità e precisione della temperatura.

La portata d'acqua deve essere mantenuta costante durante il funzionamento e deve rispettare i limiti riportati in tabella:

Modello	UM	NXHM									
		004	006	008	010	012	014	016	012T	014T	016T
Contenuto minimo acqua impianto (1) (2)	l	25	25	25	25	40	40	40	40	40	40
Portata acqua minima	m ³ /h	0,40	0,40	0,40	0,40	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Portata acqua massima	m ³ /h	0,90	1,25	1,65	2,10	2,50	2,75	3,00	2,50	2,75	3,00

(1) Escluso il volume d'acqua interno dell'unità.

(2) Nel caso di installazione in cascata, il volume minimo dovrà essere ≥ di 40 l*n dove n è il numero di unità collegate.

POMPE DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua

COLLEGAMENTI ELETTRICI

REQUISITO DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA:

- Selezionare i diametri dei cavi (valore minimo) singolarmente per ogni unità in base alle tabelle 1 e 2, dove la corrente nominale nella tabella 1 significa MCA nella tabella 2. Nel caso in cui l'MCA superi i 63A, i diametri dei fili devono essere selezionati in base alla normativa nazionale sul cablaggio.
- La variazione massima consentita del campo di tensione tra le fasi è del 2%.
- Selezionare l'interruttore automatico che abbia una separazione dei contatti in tutti i poli non inferiore a 3 mm e consenta il disinserimento completo, dove l'MFA viene utilizzato per selezionare gli interruttori automatici di corrente e gli interruttori differenziali.

DIMENSIONAMENTO DEI CAVI

Per il dimensionamento del cavo di alimentazione elettrica e degli apparecchi di sicurezza, utilizzare le tabelle di seguito riportate:

Tabella 1

Corrente nominale dell'apparecchio: (A)	Area sezione trasversale nominale (mm ²)	
	Cavi flessibili	Cavo per cablaggio fisso
≤3	0,5 e 0,75	1 e 2,5
>3 e ≤6	0,75 e 1	1 e 2,5
>6 e ≤10	1 e 1,5	1 e 2,5
>10 e ≤16	1,5 e 2,5	1,5 e 4
>16 e ≤25	2,5 e 4	2,5 e 6
>25 e ≤32	4 e 6	4 e 10
>32 e ≤50	6 e 10	6 e 16
>50 e ≤63	10 e 16	10 e 25

Tabella 2 Standard 4÷16 kW monofase e standard 12÷16 kW trifase

Sistema	Unità esterna				Corrente di alimentazione			Compressore		Ventilatore	
	Tensione (V)	Hz	Min. (V)	Max. (V)	MCA (A)	TOCA (A)	MFA (A)	MSC (A)	RLA (A)	kW	FLA (A)
4 kW	220-240	50	198	264	12	18	25	-	11,50	0,10	0,50
6 kW	220-240	50	198	264	14	18	25	-	13,50	0,10	0,50
8 kW	220-240	50	198	264	16	19	25	-	14,50	0,17	1,50
10 kW	220-240	50	198	264	17	19	25	-	15,50	0,17	1,50
12 kW	220-240	50	198	264	25	30	35	-	23,50	0,17	1,50
14 kW	220-240	50	198	264	26	30	35	-	24,50	0,17	1,50
16 kW	220-240	50	198	264	27	30	35	-	25,50	0,17	1,50
12 kW Trifase	380-415	50	342	456	10	14	16	-	9,15	0,17	1,50
14 kW Trifase	380-415	50	342	456	11	14	16	-	10,15	0,17	1,50
16 kW Trifase	380-415	50	342	456	12	14	16	-	11,15	0,17	1,50

MCA: Amp. massimi circuito (A)

TOCA: Totale amp. di sovraccorrente (A)

MFA: Amp. massimi a fusibile (A)

MSC: Max. Amp. di inizio (A)


RLA: In condizioni di test di raffreddamento o di riscaldamento nominale, gli Ampere in ingresso del compressore dove MAX. Hz può funzionare con gli Ampere di carico nominale (A)

kW: Potenza nominale del motore

FLA: Amp a pieno carico (A)

RIMUOVERE IL COPERCHIO DEL QUADRO ELETTRICO

Sistema	Standard 4÷16 kW monofase e standard 12÷16 kW trifase									
	4 kW	6 kW	8 kW	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	12 kW Trifase	14 kW Trifase	16 kW Trifase
Protezione da sovraccorrente massima (MOP) (A)	18	18	19	19	30	30	30	14	14	14
Dimensioni del cavo (mm ²)	4,0	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	2,5	2,5	2,5

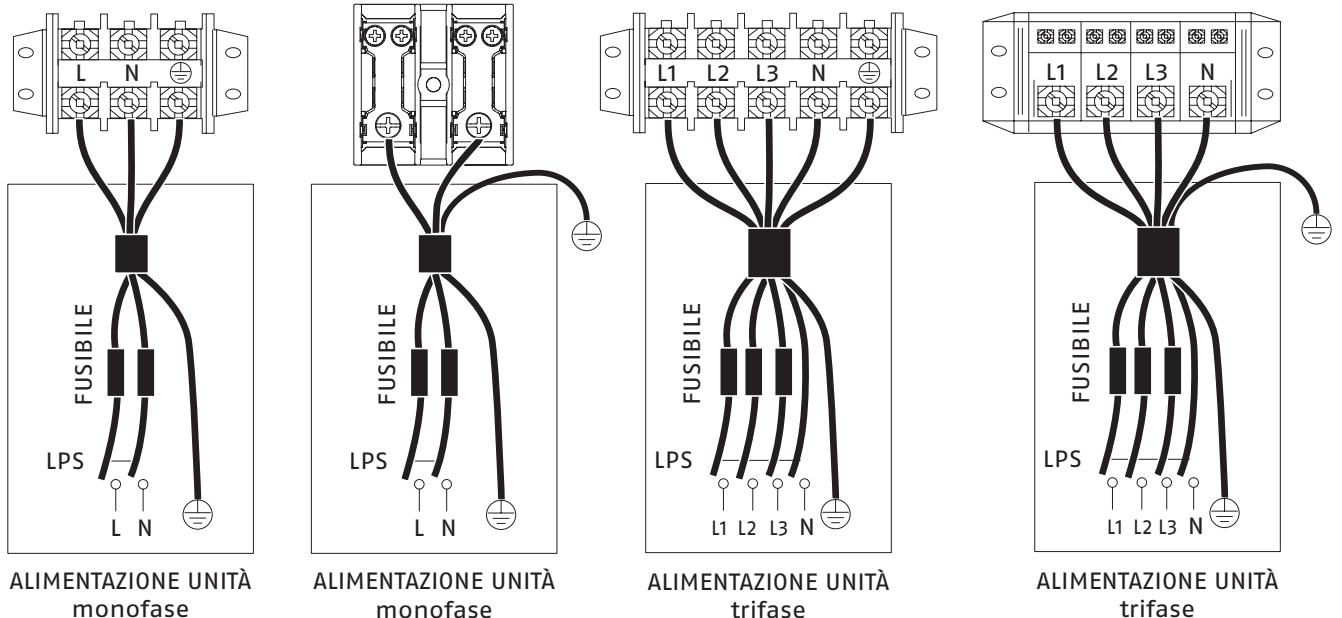


POMPE DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua

COLLEGAMENTO PER ALTRE COMPONENTI

Per i dettagli sui collegamenti elettrici fare riferimento al manuale INSTALLATORE del prodotto.

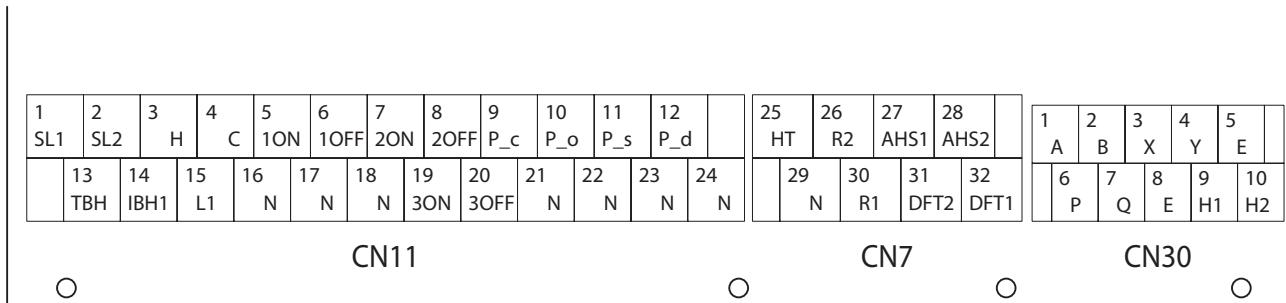

	CODICE	STAMPA	COLLEGAMENTO A
	1	SL1	Segnale di ingresso dell'energia solare
	2	SL2	
	3	H	
	2	4	Ingresso termostato ambiente (Alta tensione)
		15	L1
		5	10N
	3	6	SV1 (valvola a 3 vie)
		16	N
		7	20N
	4	8	SV2 (valvola a 3 vie)
		17	N
	5	9	P_c
		21	Pompa c (pompa zona 2)
	6	10	P_o
		22	Pompa di circolazione esterna pompa / zona 1
	7	11	PN_s
		23	Pompa a energia solare
	8	12	PN_d
		24	Pompa tubo ACS
	9	13	TBH
		16	Riscaldatore del booster del serbatoio
	10	14	IBH1
		17	Riscaldatore di backup
		18	N
	11	19	30N
		20	SV3 (valvola a 3 vie)
			30FF

	CODICE	STAMPA	COLLEGAMENTO A
CN7	1	26	R2
		30	R1
	2	31	DFT2
		32	DFT1
	3	25	HT
		29	N
	3	27	AHS1
		28	AHS2

	CODICE	STAMPA	COLLEGAMENTO A
CN30		1	A
		2	B
	1	3	X Controller cablato
		4	Y
		5	E
	2	6	P Unità esterna
		7	Q
		8	E
	3	9	H1 Macchina interna Parallela
		10	H2

La porta fornisce il segnale di controllo al carico.

Due tipi di porte di segnale di controllo:

Tipo 1: Ingresso del tipo a contatto pulito.

Tipo 2: La porta fornisce il segnale con tensione 220 V. Se la corrente di carico è $<0,2$ A, il carico può collegarsi direttamente alla porta. Se la corrente di carico è $\geq 0,2$ A, è necessario collegare il contattore CA per il carico.

PANNELLO DI COMANDO

Il pannello di comando è l'interfaccia per l'Installatore e per l'Utente per effettuare tutte le operazioni di impostazione dei parametri di funzionamento e visualizzazione dello stato dei componenti presenti nell'apparecchio.


In base alle temperature rilevate dalle sonde presenti nell'apparecchio e da quelle eventualmente installate nel bollitore acqua calda sanitaria, in ambiente e all'esterno, l'elettronica modula il funzionamento dell'apparecchio e nel display è possibile visualizzare la condizione di funzionamento.

Attraverso il pannello è possibile impostare la temperatura richiesta per l'impianto e per l'acqua calda sanitaria.

NXHM può essere comandata attraverso:


- Pannello di comando
- Pannello di comando REC10MH
- Consensi esterni
- Modbus RTU

Pannello di comando

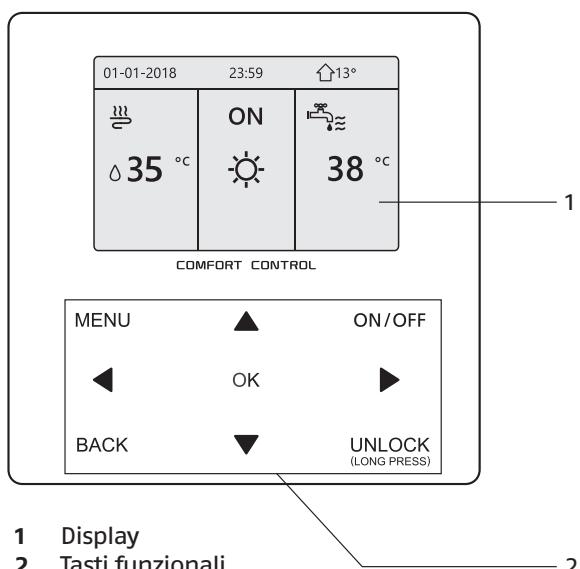

Tasto	Descrizione
MENU	Andare alla struttura menu (sulla home page)
◀▶▼▲	Spostare il cursore sul display Spostarsi nella struttura menu Regolare le impostazioni
ON/OFF	Attivare/disattivare il funzionamento riscaldamento/ raffreddamento degli ambienti o la modalità DHW
BACK	Attivare o disattivare le funzioni nella struttura del menu Tornare al livello superiore
UNLOCK	Tenere premuto per sbloccare/bloccare il controller Sbloccare/bloccare alcune funzioni come "Regolazione della temperatura ACS"
OK	Andare alla fase successiva quando si imposta una programmazione nella struttura dei menu; confermare una selezione per accedere a un sottomenu nella struttura dei menu

Interfaccia utente REC10MH

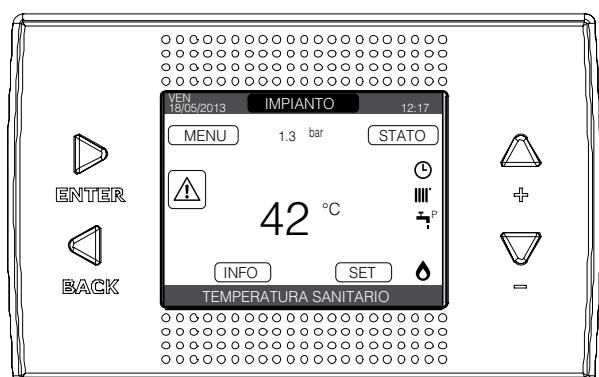

L'interfaccia utente dell'unità, anche denominata interfaccia REC10MH, è installata remotamente.




Si tratta di un'interfaccia estremamente semplice ed intuitiva ed è pensata per essere utilizzata dall'utente del sistema per settare le temperature di funzionamento dell'impianto di riscaldamento, condizionamento e del serbatoio inerziale sanitario.





Per l'utilizzo di questo controllo si rimanda completamente al manuale specifico.

POMPE DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua




ACCESSORI


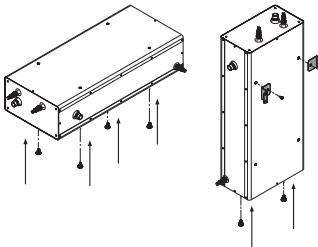
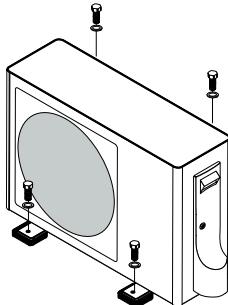

	Descrizione	004	006	008	010	012	014	016
ACCESSORI POMPA DI CALORE NXHM								
	Accumulo inerziale da 50 litri: accumulo inerziale coibentato, con mantello verniciato, per installazione esterna/interna. La particolare conformazione consente di posizionarlo sia in orizzontale che in verticale (staffe di aggancio alla parete). Misure: 1080 x 470 x 250 mm (sfнатi, staffe e piedini di appoggio non considerate) Attacchi idraulici: G 1" M.	●	●	●	●	●	●	●
	Accumulo inerziale 7000 ACI plus da 120 litri. Accumulo inerziale caldo/freddo coibentato adatto per l'installazione interna. Hanno a corredo delle staffe che consentono anche l'installazione a parete. Misure: Diam. 500 x H. 1095 mm (sfнатi, staffe e piedini di appoggio non considerate) Attacchi idraulici: G 1 1/4" F.	●	●	●	●	●	●	●
	Kit antivibranti pompe di calore.	●	●	●	●	●	●	●
	Filtro acqua Y da 1".	●	●	●	●	●	●	●
	Valvola di bypass regolabile: valvola di sovrappressione regolabile che consente il ricircolo/bypass di una certa portata di fluido termovettore (regolabile) per evitare l'intervento dei flussostati/pressostati differenziali delle pompe di calore. La valvola è caratterizzata da: - corpo in ottone e calotta in ABS - PN10 - attacchi 1/2" FF - pressione differenziale di apertura 0,05 ÷ 0,07 bar - adatta a portate di bypass fino a 1760 l/h.	●	●	●				

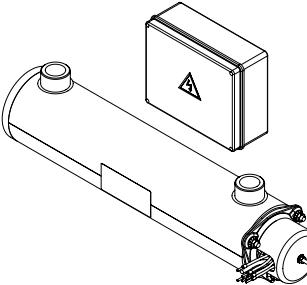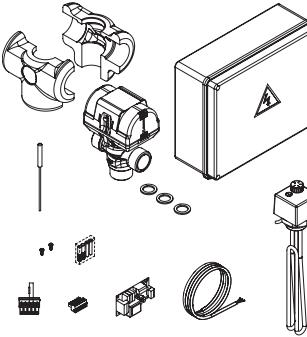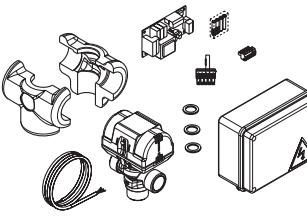	Descrizione	004	006	008	010	012	014	016
	<p>Resistenza elettrica integrativa 1PH 3PH da 2kW a 6 kW: il kit viene posizionato sulla mandata della pompa di calore e può consentire un supporto termico (2,4 o 6 kW per il collegamento monofase ed esclusivamente 6 kW per quello trifase) negli impianti full electric. È obbligatorio il pannello remoto REC10MH per la corretta programmazione.</p> <p>Il kit comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - resistenza elettrica - scatola elettrica completa di scheda elettronica di gestione - connettori e cablaggi 	•	•	•	•	•	•	•
	<p>Resistenza elettrica monofase bollitore ACS 2,2 kW: la resistenza viene installata direttamente sul bollitore e consente di garantire la produzione di ACS anche nelle condizioni più estreme. È obbligatorio il pannello remoto REC10MH per la corretta programmazione.</p> <p>Il kit comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - resistenza elettrica, valvola a tre vie e sonda bollitore - scatola elettrica completa di scheda elettronica di gestione - connettori e cablaggi 	•	•	•	•	•	•	•
	<p>Valvola deviatrice ACS con sonda bollitore: il kit consente di avere una valvola deviatrice per caricare un bollitore ACS sfruttando lo stesso circolatore della zona diretta principale.</p> <p>Il kit integra anche una scatola elettrica completa di scheda elettronica di gestione con la funzione "fotovoltaico" (attivabile a seconda del modello di pompa di generatore abbinato).</p> <p>Da utilizzare solo in abbinamento al REC10MH.</p> <p>Il kit comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valvola deviatrice a 3 punti - raccordi e coibentazione - scatola elettrica completa di scheda elettronica di gestione - sonda bollitore - connettori e cablaggi 	•	•	•	•	•	•	•
	<p>Sonda bollitore, puffer, cascata, zona mix, solare: da utilizzare in tutte quelle applicazioni in cui non viene utilizzato il pannello REC10MH. Può essere utilizzata come sonda di temperatura cascata, sonda puffer, sonda zona miscelata o sonda solare.</p>	•	•	•	•	•	•	•
	<p>Valvola deviatrice ACS da 1" con sonda bollitore. La valvola deviatrice da 1" DN25 consente di gestire il riscaldamento del bollitore sanitario negli impianti combinati. Consigliamo di posizionare tale accessorio più vicino possibile al modulo interno della pompa di calore. Il kit è comprensivo di sonda bollitore.</p> <p>Da utilizzare in abbinamento al pannello comando NXHM fornito di serie con l'unità.</p>	•	•	•	•	•	•	•

POMPE DI CALORE



Pompe di calore aria-acqua

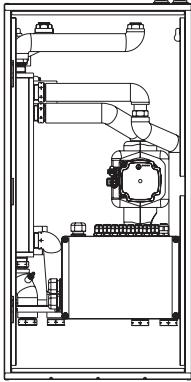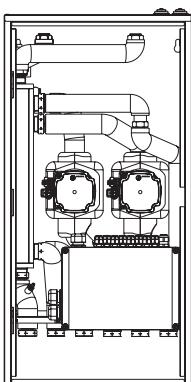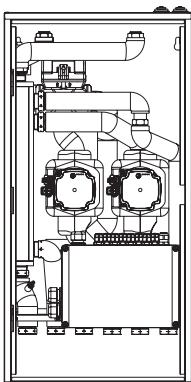	Descrizione	004	006	008	010	012	014	016
MODULI DI DISTRIBUZIONE CON SEPARATORE								
	<p>BAG3 HYBRID 1D: sistema pre-assemblato di distribuzione idraulica per 1 zona diretta composto da compensatore idraulico verticale, doppio attacco per 2 generatori distinti (caldaia e pompa di calore), 1 circolatore ad alta prevalenza, 1 sonda di manda-ta, 1 termostato limite bassa temperatura e scheda elettronica ModBus già pre-cablaggiata.</p> <p>Il kit comprende la coibentazione a celle chiuse ideale anche per lavorare in raffrescamento senza formazione di condensa. La zona può essere impostata per funzionare nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solo riscaldamento - solo raffrescamento - riscaldamento e raffrescamento. <p>Il presente codice prodotto è relativo solamente ai "frutti" interni; il Bag3 Hybrid necessita obbligatoriamente del "Box da incasso" per completare la fornitura.</p>	●	●	●	●	●	●	●
	<p>BAG3 HYBRID 2D: sistema pre-assemblato di distribuzione idraulica per 2 zone dirette composto da compensatore idraulico verticale, doppio attacco per 2 generatori distinti (caldaia e pompa di calore), 2 circolatori ad alta prevalenza, 2 sonde di manda-ta, 2 termostati limite bassa temperatura e 2 schede elettroniche ModBus già pre-cablate.</p> <p>Il kit comprende la coibentazione a celle chiuse ideale anche per lavorare in raffrescamento senza formazione di condensa. Le zone sono tutte indipendenti una dall'altra e possono essere impostate per funzionare nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solo riscaldamento - solo raffrescamento - riscaldamento e raffrescamento. <p>Il presente codice prodotto è relativo solamente ai "frutti" interni; il Bag3 Hybrid necessita obbligatoriamente del "Box da incasso" per completare la fornitura.</p>	●	●	●	●	●	●	●
	<p>BAG3 HYBRID 1D+1M: sistema pre-assemblato di distribuzione idraulica per 1 zona diretta e 1 zona miscelata, composto da compensatore idraulico verticale, doppio attacco per 2 generatori distinti (caldaia e pompa di calore), 2 circolatori ad alta prevalenza, 1 valvola miscelatrice motorizzata, 2 sonde di manda-ta, 2 termostati limite bassa temperatura e 2 schede elettroniche ModBus già pre-cablate.</p> <p>Il kit comprende la coibentazione a celle chiuse ideale anche per lavorare in raffrescamento senza formazione di condensa. Le zone sono tutte indipendenti una dall'altra e possono essere impostate per funzionare nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solo riscaldamento - solo raffrescamento - riscaldamento e raffrescamento. <p>Il presente codice prodotto è relativo solamente ai "frutti" interni; il Bag3 Hybrid necessita obbligatoriamente del "Box da incasso" per completare la fornitura.</p>	●	●	●	●	●	●	●

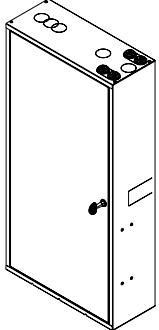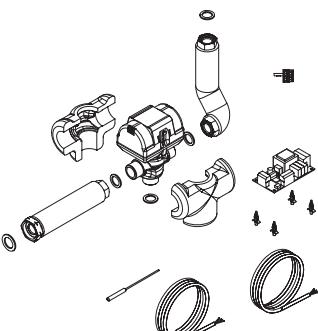	Descrizione	004	006	008	010	012	014	016
	<p>Box da incasso: box in lamiera zincata (misure 400 x 797 x 160 mm) dove, al suo interno, si trovano tutte le staffe necessarie a sorreggere i "frutti" (parte idraulica ed elettrica) dei Bag3 Hybrid.</p> <p>Il box è dotato di porta con chiusura a chiave (chiave fornita di serie) e può essere installato sia "ad incasso", sia "a sbalzo".</p>	•	•	•	•	•	•	•
	ACCESSORI MODULI DI DISTRIBUZIONE IBRIDI	1D	2D	1D + 1M				
	<p>Valvola deviatrice per BAG3 Hybrid: il kit consente di avere una valvola deviatrice per caricare un bollitore ACS direttamente dal Bag3 Hybrid, sfruttando lo stesso circolatore della zona diretta principale.</p> <p>Il kit comprende anche una scheda elettronica di gestione con la funzione "fotovoltaico" (attivabile a seconda del modello di pompa di generatore abbinato).</p> <p>Il kit comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valvola deviatrice a 3 punti - raccordi e coibentazione - scheda elettronica di gestione (da installare all'interno di una scatola elettrica contenuta nel Bag3 Hybrid) - sonda bollitore - connettori e cablaggi. 	•	•	•				
	<p>Scheda per ingresso impianto fotovoltaico: il kit in oggetto permette di gestire un segnale (contatto pulito) proveniente dal fotovoltaico che permette al sistema, in base allo stato di tale segnale, di definire le priorità di funzionamento delle fonti di calore.</p> <p>La scheda viene fornita completa di cablaggi (alimentazione elettrica e collegamento BUS) e dev'essere installata all'interno di una scatola elettrica (non fornita).</p>	•	•	•				
	<p>Rubinetti per BAG3 Hybrid: 6 rubinetti a farfalla per intercettazione lato impianto e lato pompa di calore.</p> <p>Il kit è completo di 6 metri di coibente adesivo per evitare dispersioni termiche e la formazione di condensa.</p>	•	•	•				

POMPE DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua

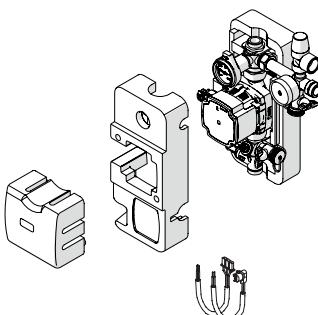	Descrizione	004	006	008	010	012	014	016
ACCESSORI SOLARE TERMICO								
	<p>Gruppo idraulico solare RSS R: il kit consente di gestire completamente piccoli impianti solari. Deve essere acquistato sempre unitamente al kit interfaccia solare.</p> <p>Il kit comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stazione solare - copri circolatore con logo - connettori e cablaggi 	●	●	●	●	●	●	●
PANNELLI DI COMANDO								
	<p>Pannello di controllo remoto REC10MH per zona aggiuntiva/gestione sistema ibrido: completo di basetta per installazione a parete e alimentatore (da installare all'interno di una scatola elettrica) che consente di monitorare l'intero sistema ad esso collegato, come ad esempio i generatori (impostazioni ed allarmi dipendenti dal modello di generatore collegato), le temperature e le fasce orarie della zona controllata. È un accessorio obbligatorio nei sistemi full-elettrici.</p> <p>Il pannello si interfaccia via ModBus con le caldaie e le pompe di calore, con il Bag3 Hybrid e con le schede di gestione delle zone dir/mix.</p>	●	●	●	●	●	●	●

NXHM 004÷016**DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO**

Pompa di calore aria-acqua monoblocco da esterno, monofase e trifase, con controllo DC-Inverter e compressore MITSUBISHI Twin Rotary per tutte le taglie per garantire il maggior bilanciamento dinamico e ridurre le vibrazioni, a modulazione continua da circa il 40% al 120%, progettata per funzionare con gas refrigerante R32.

Visto gli estesi limiti di funzionamento è ideale per la realizzazione di tutte le tipologie di impianto siano esse ibride o monovalenti. In riscaldamento infatti può erogare acqua a 60°C fino a -15°C esterni, in raffrescamento acqua a 7°C fino a 43°C esterni e può produrre acqua calda sanitaria, mediante bollitori a serpentini fissi o preparatori istantaneei, in quanto riesce a erogare acqua in mandata a 55°C fino a 43°C esterni. Performance ai massimi livelli. Fino ad A+++ per le basse temperature e A++ per le medie temperature nella zona temperata secondo EN 14825_2016. Tutte le performance sono state certificate HP Keymark, MCS.

Costruita nel rispetto delle normative Europee di Ecodesign che fissa i requisiti richiesti dalla normativa ERP (Energy related Products) per migliorare l'efficienza energetica.

CARATTERISTICHE

- NXHM offre un elevatissimo indice di efficienza energetica, sia in modalità riscaldamento che in modalità refrigerazione, garantendo così significativi risparmi energetici. Le batterie, di grandi dimensioni ed altamente efficienti, unitamente ai circuiti ottimizzati garantiscono performance che soddisfano i requisiti europei in merito alle detrazioni fiscali. L'efficienza in condizioni di carico parziale (efficienza energetica stagionale) raggiunge i migliori livelli di questo settore industriale.
- Comfort per tutto l'anno: la tecnologia all'avanguardia di NXHM mette a disposizione degli utenti livelli di comfort migliorati, sia in termini di controllo della temperatura dell'acqua che di silenziosità. La temperatura richiesta viene raggiunta rapidamente e mantenuta costante, senza alcuna fluttuazione. NXHM offre livelli di comfort ottimizzati e personalizzati, sia in inverno che in estate.
- NXHM è in grado di funzionare in modalità refrigerazione in presenza di basse temperature esterne (temperature variabili da -25°C a 43 °C). Per garantire inoltre all'utente il massimo comfort, le unità funzionano fino a una temperatura esterna di -25°C in modalità riscaldamento, mentre in estate sono in grado di produrre acqua calda fino a 50°C con temperatura esterna fino a 43°C per le applicazioni di acqua calda sanitaria.
- Nelle modalità comfort ambientale sia in caldo che in freddo è disponibile di serie la possibilità di programmazione settimanale.
- Nelle modalità acqua calda sanitaria è disponibile di serie la possibilità di programmazione settimanale e la funzione antilegionella con il metodo della disinfezione termica.
- Possibili molteplici schemi impiantistici. L'unità, attraverso dei sensori disponibili come accessori, può gestire ad esempio un impianto solare, fino a due zone di cui una miscelata, il ricircolo sanitario.
- Possibilità di poter essere in cascata fino ad un massimo di 6 unità. Nelle configurazioni in cascata l'unità master può essere dedicata alla produzione di acqua calda sanitaria.
- Disponibile porta USB per l'aggiornamento del software della scheda tecnica.
- Disponibilità di un ingresso pulito dedicato alle funzioni smart grid.
- Funzionamento garantito con almeno 40lt di acqua nell'impianto.

COMPONENTI DELL'UNITÀ**• STRUTTURA:**

Mobile di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata con polveri di colore neutro RAL 7035 che ne aumenta la resistenza alla corrosione da parte di agenti atmosferici. Tutti i pannelli sono smontabili.

• COMPRESSORE:

Un doppio schermo di protezione del compressore per l'isolamento sonoro riduce ulteriormente i livelli sonori.

Una tecnologia avanzata, in grado di offrire il massimo rendimento energetico e caratterizzata da una potenza elevata disponibile in condizioni di picco, nonché un rendimento ottimizzato alle velocità del compressore ridotta e media.

La pompa di calore NXHM è dotata di una tecnologia con DC inverter, che unisce due logiche di regolazione elettronica: modulazione di go (PAM) e modulazione di larghezza dell'impulso (PWM), in modo da garantire un funzionamento ottimizzato del compressore in ogni condizione di funzionamento, minimizzare le fluttuazioni di temperatura, e fornire una perfetta regolazione del comfort e, il tutto, riducendo notevolmente il consumo energetico.

• PAM: la modulazione di ampiezza dell'impulso della corrente continua comanda il compressore a condizioni di massimo carico (avvio e carico di picco), in modo da aumentare la tensione in presenza di una frequenza fissa. Il compressore funziona ad alta velocità, in modo da raggiungere rapidamente la temperatura desiderata.

• PWM: la modulazione di larghezza dell'impulso della corrente continua comanda il compressore in condizioni di carico parziale, adattando la frequenza in presenza di una tensione fissa. La velocità del compressore viene regolata con precisione, e l'impianto offre un livello di comfort elevato (assenza di fluttuazioni di temperatura) a condizioni operative caratterizzate da un rendimento eccezionale.

La frequenza del compressore aumenta costantemente fino a raggiungere il livello massimo. Ciò garantisce l'assenza di picchi di intensità durante la fase di avvio e, inoltre, garantisce un collegamento sicuro ad un'alimentazione di corrente in monofase, anche per gli impianti ad elevata potenza. Questa logica di start dei compressori rende gli avviatori "Soft Start" inutili e, inoltre, garantisce l'immediata disponibilità della potenza massima.

• BATTERIA ESTERNA:

La batteria esterna è realizzata con tubi in rame ed alette in alluminio idrofilico. Tale soluzione consente all'acqua una migrazione più semplice (per gravità) verso il fondo dello scambiatore.

In particolare, questa innovazione consente:

- allungamento dei tempi necessari alla formazione della brina, riducendo l'accumulo di quest'ultima sulla batteria;
- una fase di sbrinamento più efficiente, grazie al miglioramento del deflusso dell'acqua sulle alette; viene, così, migliorato il funzionamento in modalità riscaldamento.

Trattamento blue coating di serie che migliora la resistenza delle batterie agli agenti corrosivi ed è consigliata in tutte quelle applicazioni che presentano un moderato rischio di corrosione.

• VENTILATORE ESTERNO:

Singolo ventilatore Brushless DC fan motor a velocità variabile per una distribuzione dell'aria ottimale unitamente a livelli sonori straordinariamente bassi. Possibilità di impostare due differenti livelli di rumorosità massima.

POMPE DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua

- **VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRONICA:**

La valvola di espansione elettronica è un dispositivo elettronico di espansione biflussso, il cui compito è quello di ottimizzare il volume del fluido refrigerante presente nel circuito e conseguentemente il surriscaldamento, impedendo il ritorno del fluido in fase liquida verso il compressore. Questo dispositivo migliora ulteriormente l' elevata efficienza e affidabilità dell'impianto, in quanto permette di lavorare anche con pressioni di condensazione molto basse in tutto il campo di lavoro.

- **VALVOLA SOLENOIDE:**

Visti gli estesi campi di lavoro dell'unità, la valvola solenoide, completamente gestita dall'unità, permette di far lavorare il compressore a livelli di temperatura sempre ottimali.

- **SCAMBIATORE A PIASTRE:**

Scambiatore di calore a piastre di tipo verticale in acciaio inox AISI 316.

- **GRUPPO IDRONICO INTEGRATO:**

Il modulo idronico è sempre presente ed è fornito con pompa di circolazione a velocità variabile, flussostato, valvola di sicurezza da 3 bar, vaso di espansione e sonde di temperatura acqua in ingresso e in uscita. E' possibile avere come accessorio il riscaldatore elettrico di backup. Nelle applicazioni domestiche, possibilità di collegare direttamente sotto l'unità l'accumulo inerziale in modo tale da ridurre al minimo lo spazio occupato all'interno degli ambienti abitati.

Tutte le parti interne idroniche sono isolate per ridurre le perdite di calore. Il programma antigelo contiene funzioni speciali che utilizzano la pompa di calore e il riscaldatore di backup (se disponibile) per proteggere l'intero sistema dal congelamento. Quando la temperatura del flusso d'acqua nel sistema scende a un certo valore, l'unità riscalderà l'acqua, sia con la pompa di calore, sia con il rubinetto del riscaldamento elettrico, sia con il riscaldatore di backup (se disponibile). La funzione di protezione antigelo si disattiva solo quando la temperatura aumenta fino ad un certo valore.

Note



RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111
www.riello.it

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

RIELLO